


平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	1
ポイント名	徳益・垂見 下田橋南側
BOD平均値 (mg/ℓ)	6.3

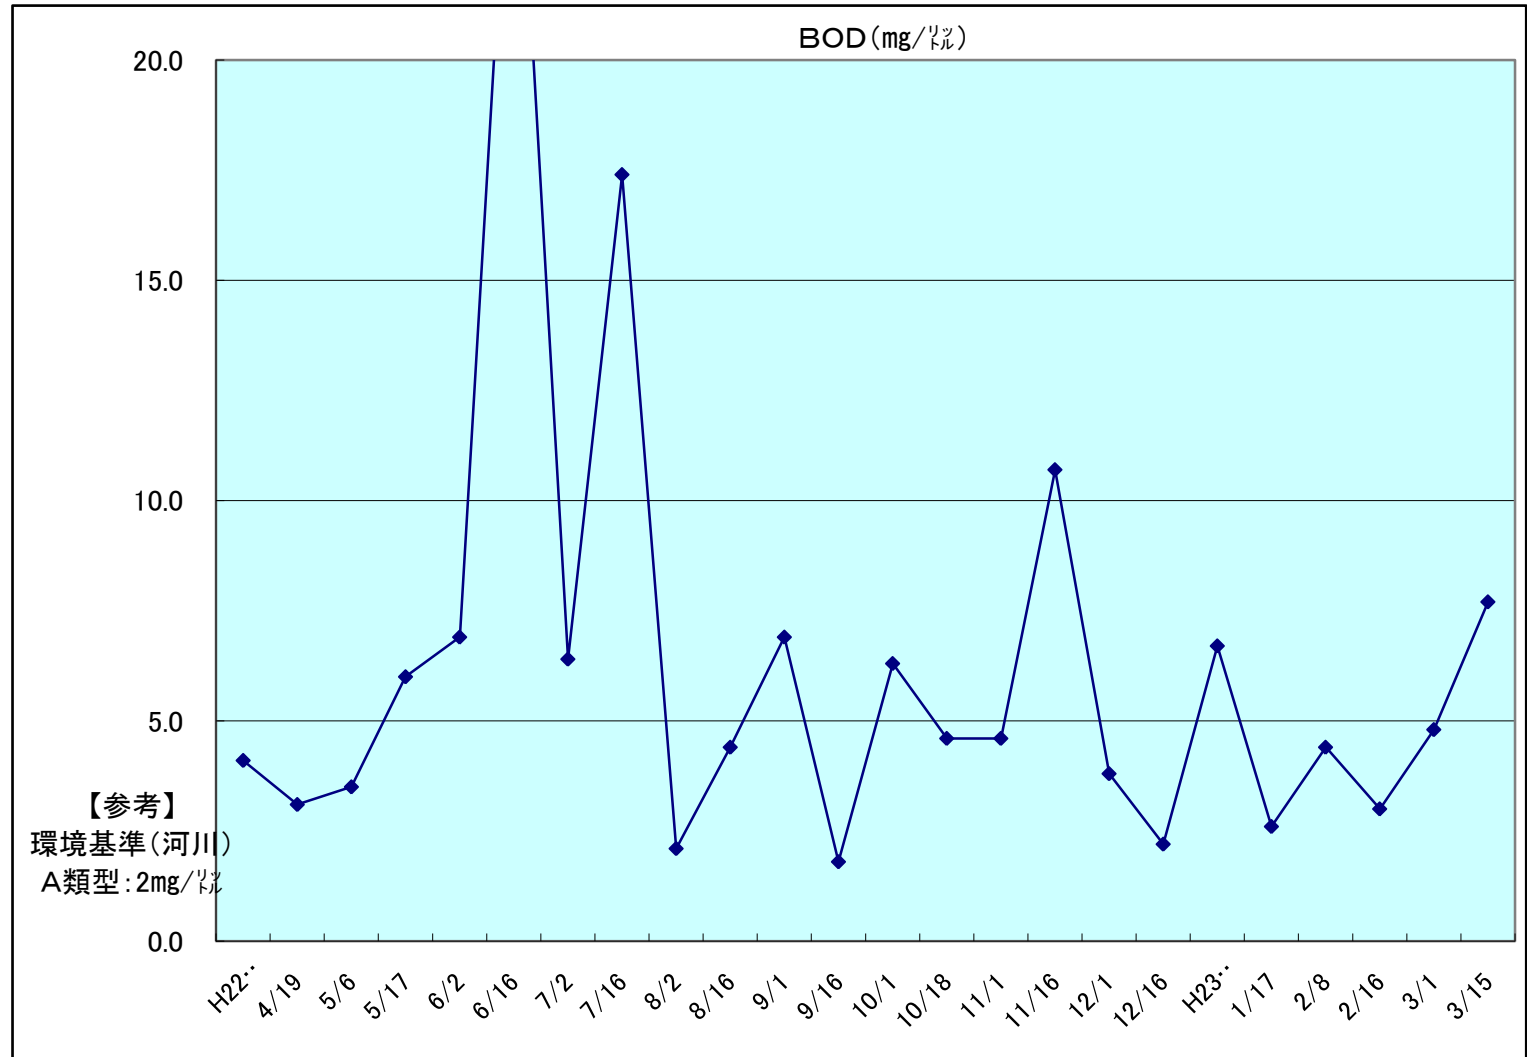

採水日	H22 4/1	4/19	5/6	5/17	6/2	6/16	7/2	7/16	8/2	8/16	9/1	9/16	10/1	10/18	11/1	11/16	12/1	12/16	H23 1/6	1/17	2/8	2/16	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	4.1	3.1	3.5	6.0	6.9	27.7	6.4	17.4	2.1	4.4	6.9	1.8	6.3	4.6	4.6	10.7	3.8	2.2	6.7	2.6	4.4	3.0	4.8	7.7

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	2
ポイント名	南徳益 流川橋西側
BOD平均値 (mg/ℓ)	5.7

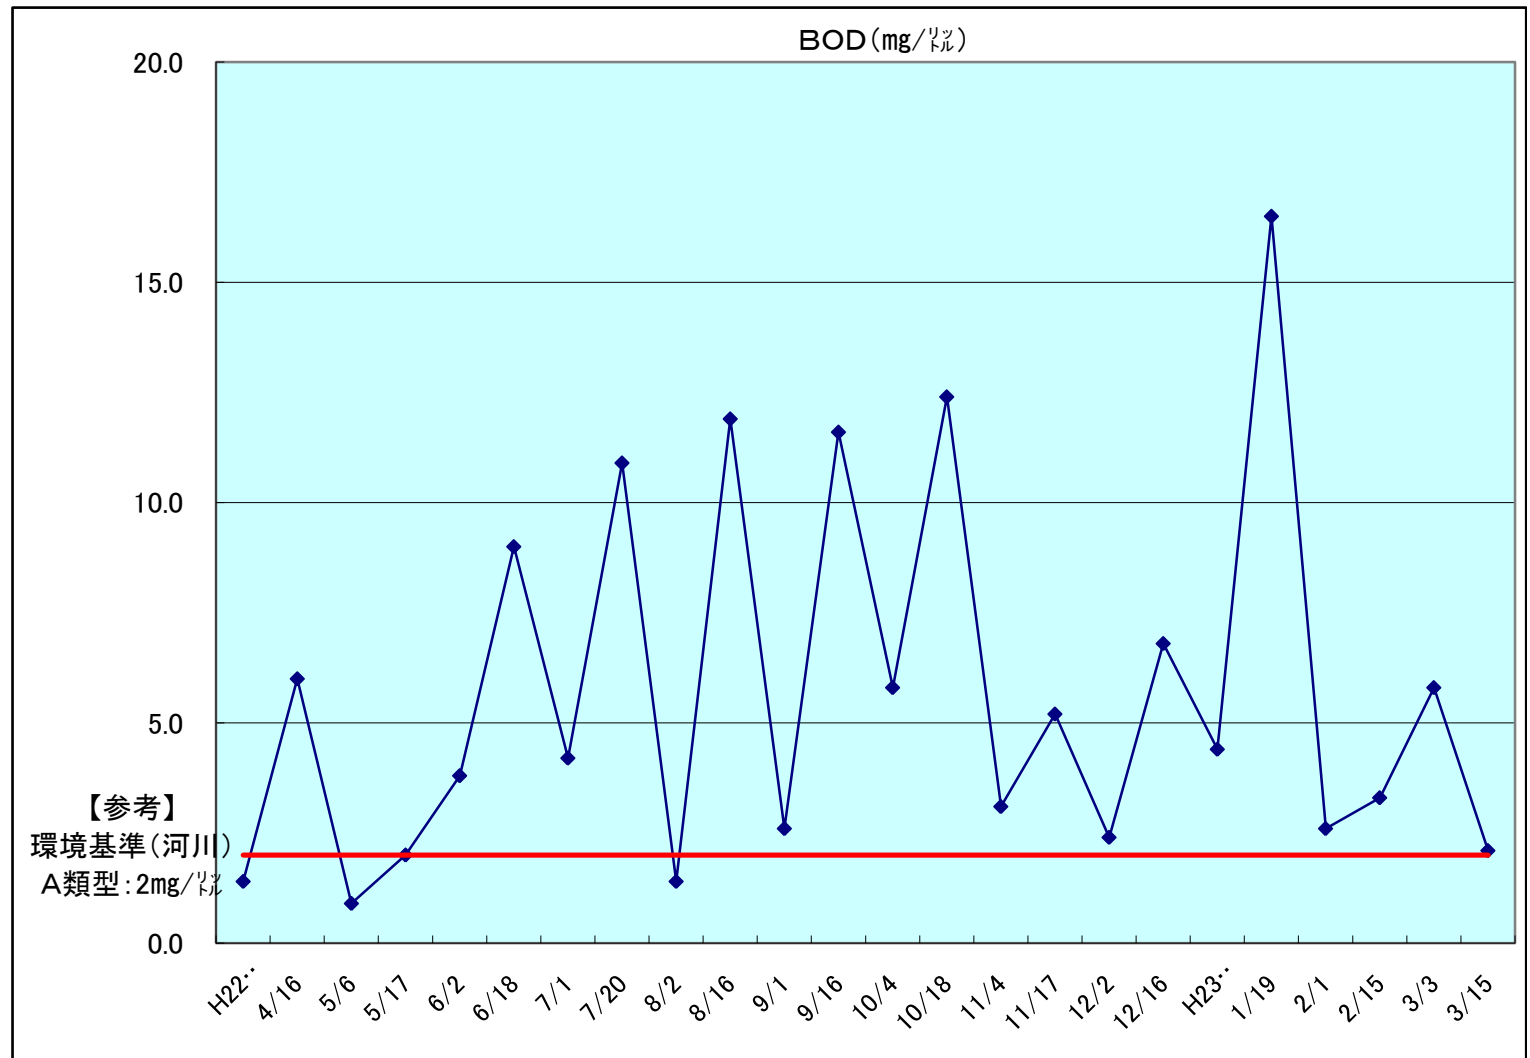

採水日	H22 4/1	4/16	5/6	5/17	6/2	6/18	7/1	7/20	8/2	8/16	9/1	9/16	10/4	10/18	11/4	11/17	12/2	12/16	H23 1/7	1/19	2/1	2/15	3/3	3/15
BOD (mg/ℓ)	1.4	6.0	0.9	2.0	3.8	9.0	4.2	10.9	1.4	11.9	2.6	11.6	5.8	12.4	3.1	5.2	2.4	6.8	4.4	16.5	2.6	3.3	5.8	2.1

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	3
ポイント名	豊原小学校西側
BOD平均値 (mg/ℓ)	5.2

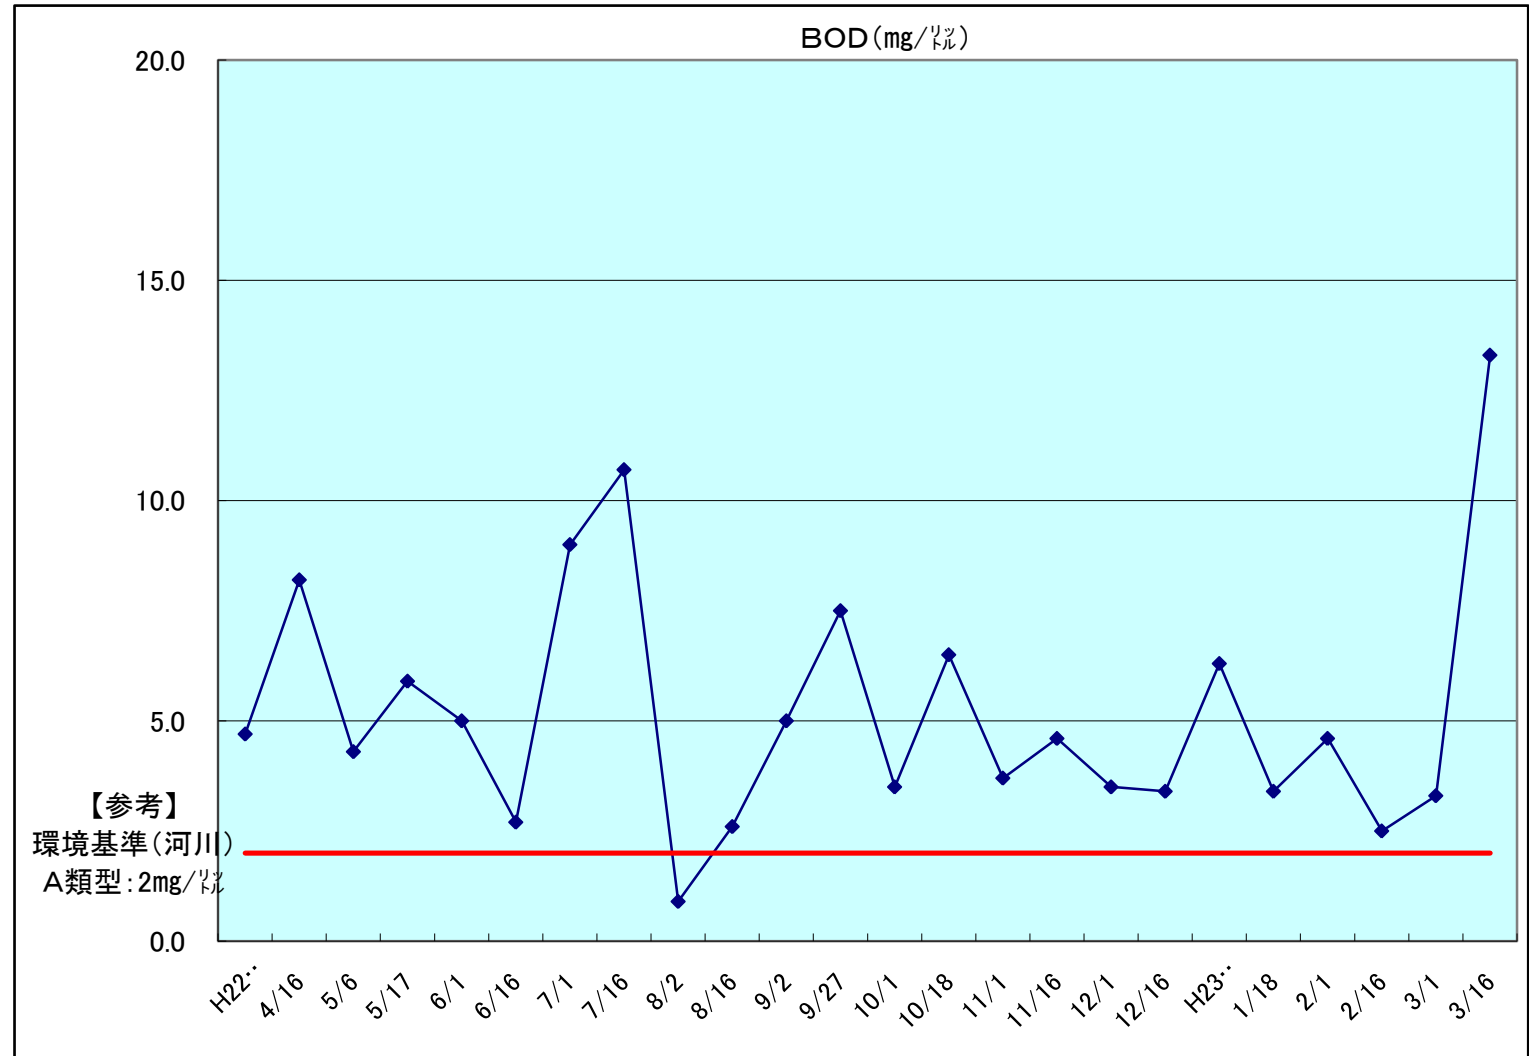

採水日	H22 4/1	4/16	5/6	5/17	6/1	6/16	7/1	7/16	8/2	8/16	9/2	9/27	10/1	10/18	11/1	11/16	12/1	12/16	H23 1/6	1/18	2/1	2/16	3/1	3/16
BOD (mg/ℓ)	4.7	8.2	4.3	5.9	5.0	2.7	9.0	10.7	0.9	2.6	5.0	7.5	3.5	6.5	3.7	4.6	3.5	3.4	6.3	3.4	4.6	2.5	3.3	13.3

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	4
ポイント名	鷹尾交差点東側
BOD平均値 (mg/ℓ)	9.7

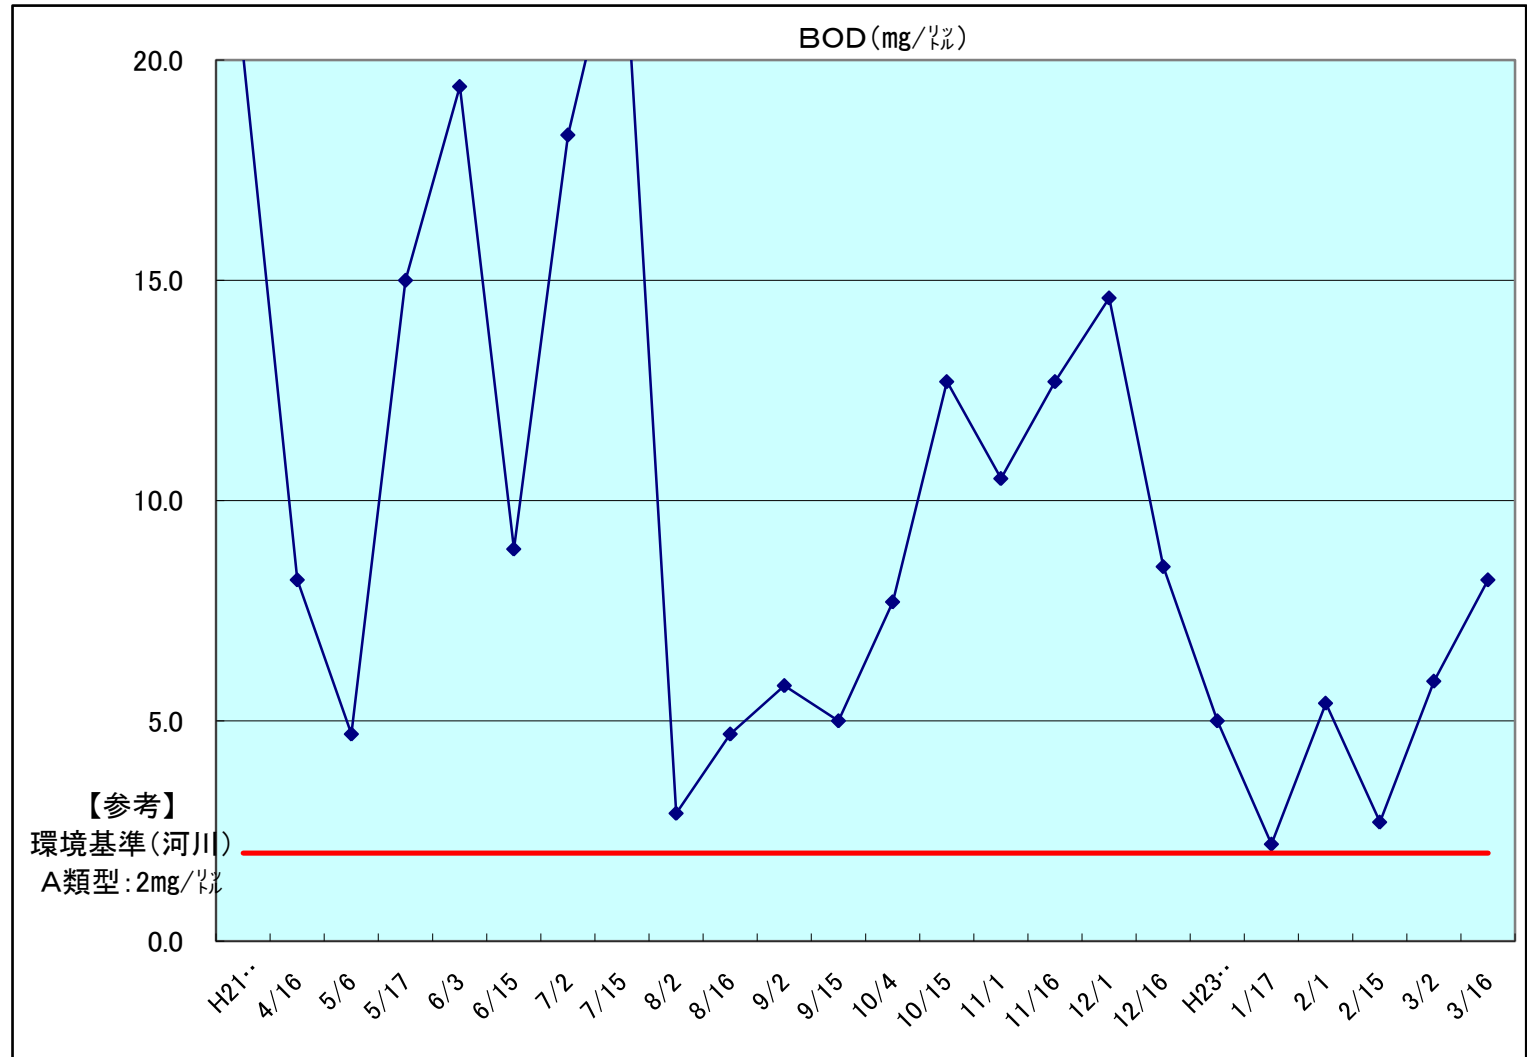

採水日	H21 4/2	4/16	5/6	5/17	6/3	6/15	7/2	7/15	8/2	8/16	9/2	9/15	10/4	10/15	11/1	11/16	12/1	12/16	H23 1/4	1/17	2/1	2/15	3/2	3/16
BOD (mg/ℓ)	20.1	8.2	4.7	15.0	19.4	8.9	18.3	23.5	2.9	4.7	5.8	5.0	7.7	12.7	10.5	12.7	14.6	8.5	5.0	2.2	5.4	2.7	5.9	8.2

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	5
ポイント名	皿垣小学校西側
BOD平均値 (mg/ℓ)	6.5

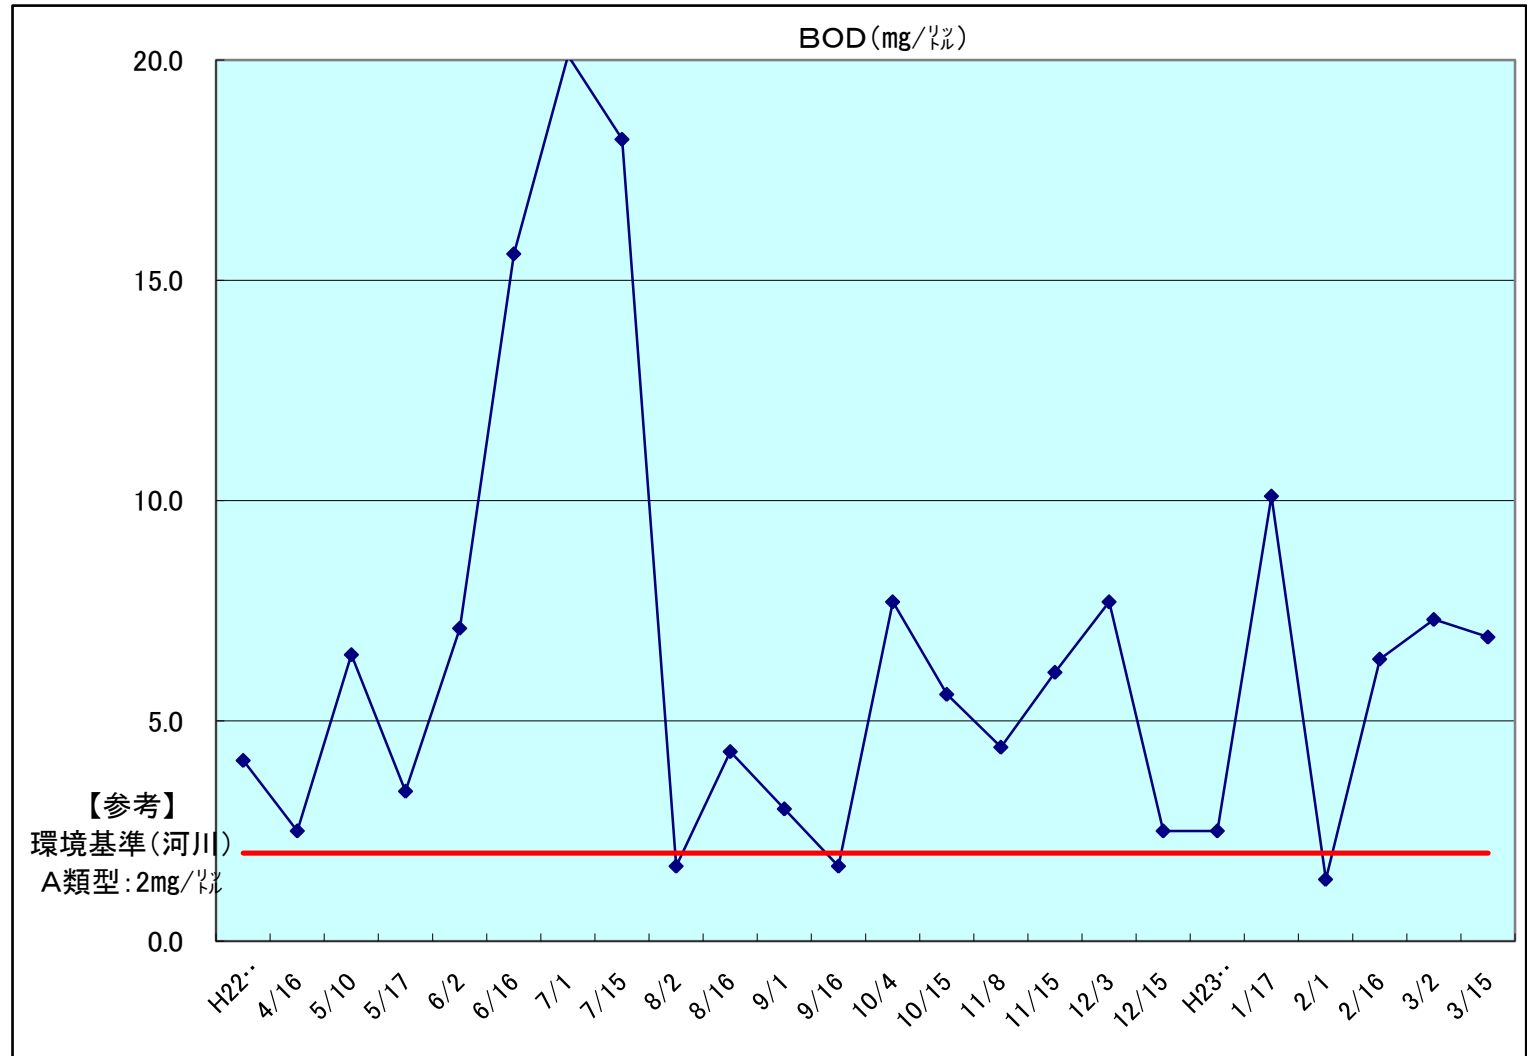

採水日	H22 4/1	4/16	5/10	5/17	6/2	6/16	7/1	7/15	8/2	8/16	9/1	9/16	10/4	10/15	11/8	11/15	12/3	12/15	H23 1/6	1/17	2/1	2/16	3/2	3/15
BOD (mg/ℓ)	4.1	2.5	6.5	3.4	7.1	15.6	20.1	18.2	1.7	4.3	3.0	1.7	7.7	5.6	4.4	6.1	7.7	2.5	2.5	10.1	1.4	6.4	7.3	6.9

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	6
ポイント名	二十五丁水門
BOD平均値 (mg/ℓ)	6.1

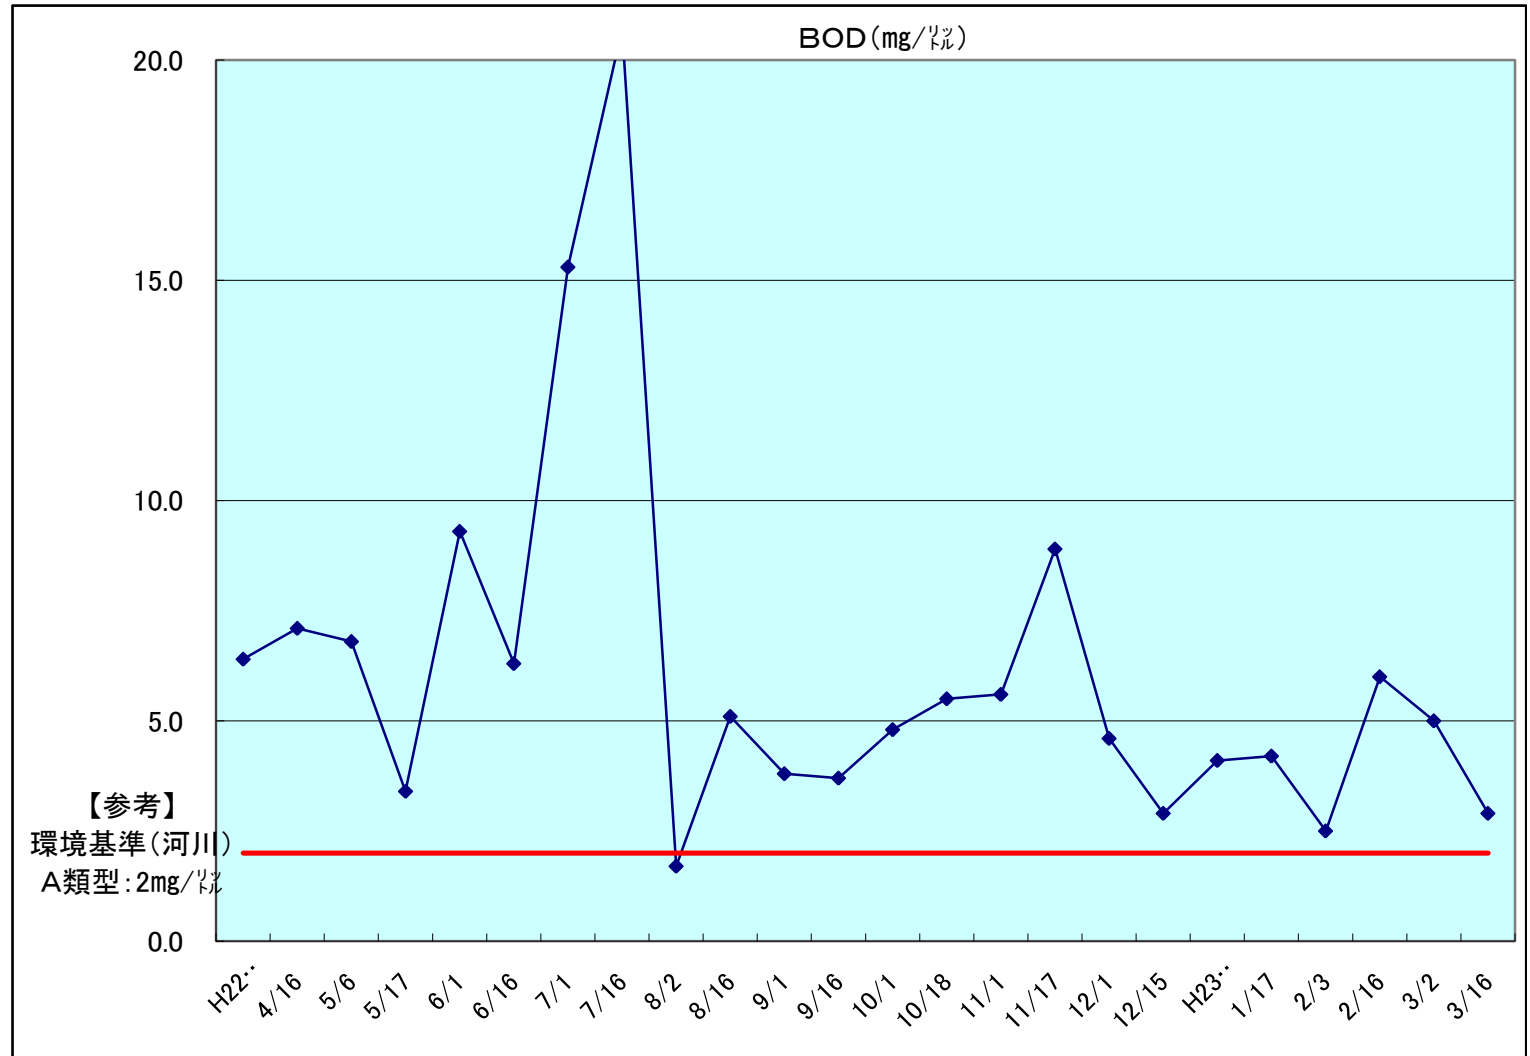

採水日	H22 4/1	4/16	5/6	5/17	6/1	6/16	7/1	7/16	8/2	8/16	9/1	9/16	10/1	10/18	11/1	11/17	12/1	12/15	H23 1/6	1/17	2/3	2/16	3/2	3/16
BOD (mg/ℓ)	6.4	7.1	6.8	3.4	9.3	6.3	15.3	20.7	1.7	5.1	3.8	3.7	4.8	5.5	5.6	8.9	4.6	2.9	4.1	4.2	2.5	6.0	5.0	2.9

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	7
ポイント名	中島二重 (株)平河建材北側
BOD平均値 (mg/ℓ)	5.5

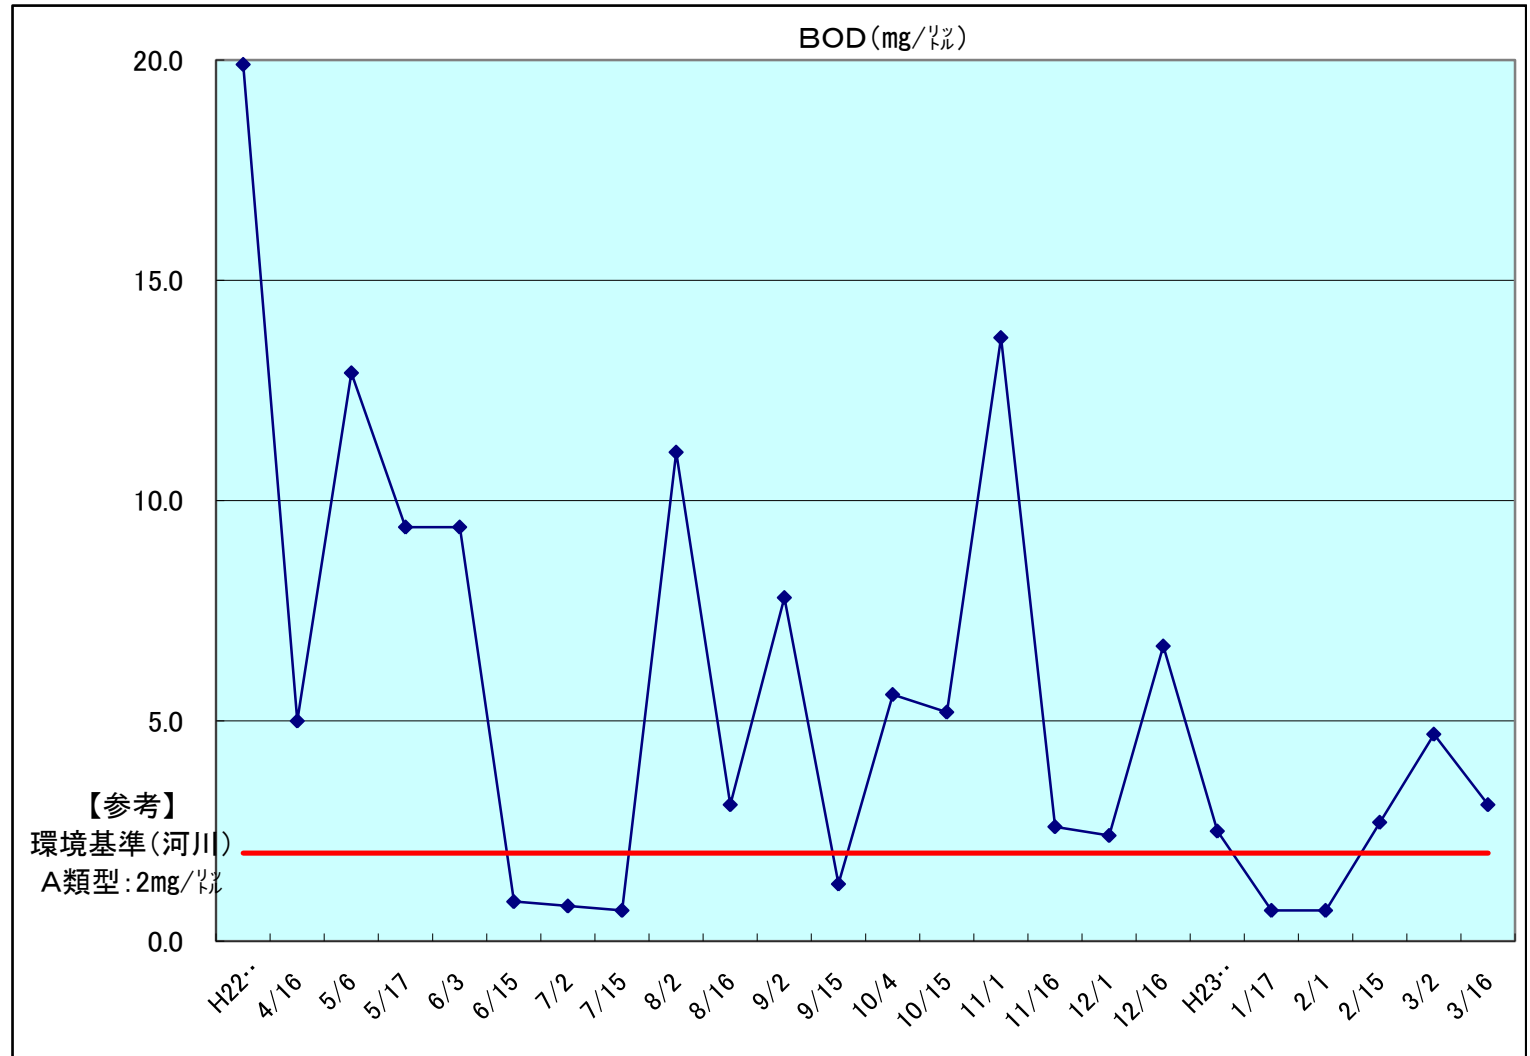

採水日	H22 4/2	4/16	5/6	5/17	6/3	6/15	7/2	7/15	8/2	8/16	9/2	9/15	10/4	10/15	11/1	11/16	12/1	12/16	H23 1/4	1/17	2/1	2/15	3/2	3/16
BOD (mg/ℓ)	19.9	5.0	12.9	9.4	9.4	0.9	0.8	0.7	11.1	3.1	7.8	1.3	5.6	5.2	13.7	2.6	2.4	6.7	2.5	0.7	0.7	2.7	4.7	3.1

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	8
ポイント名	中島東上町公民館西側
BOD平均値 (mg/ℓ)	7.6

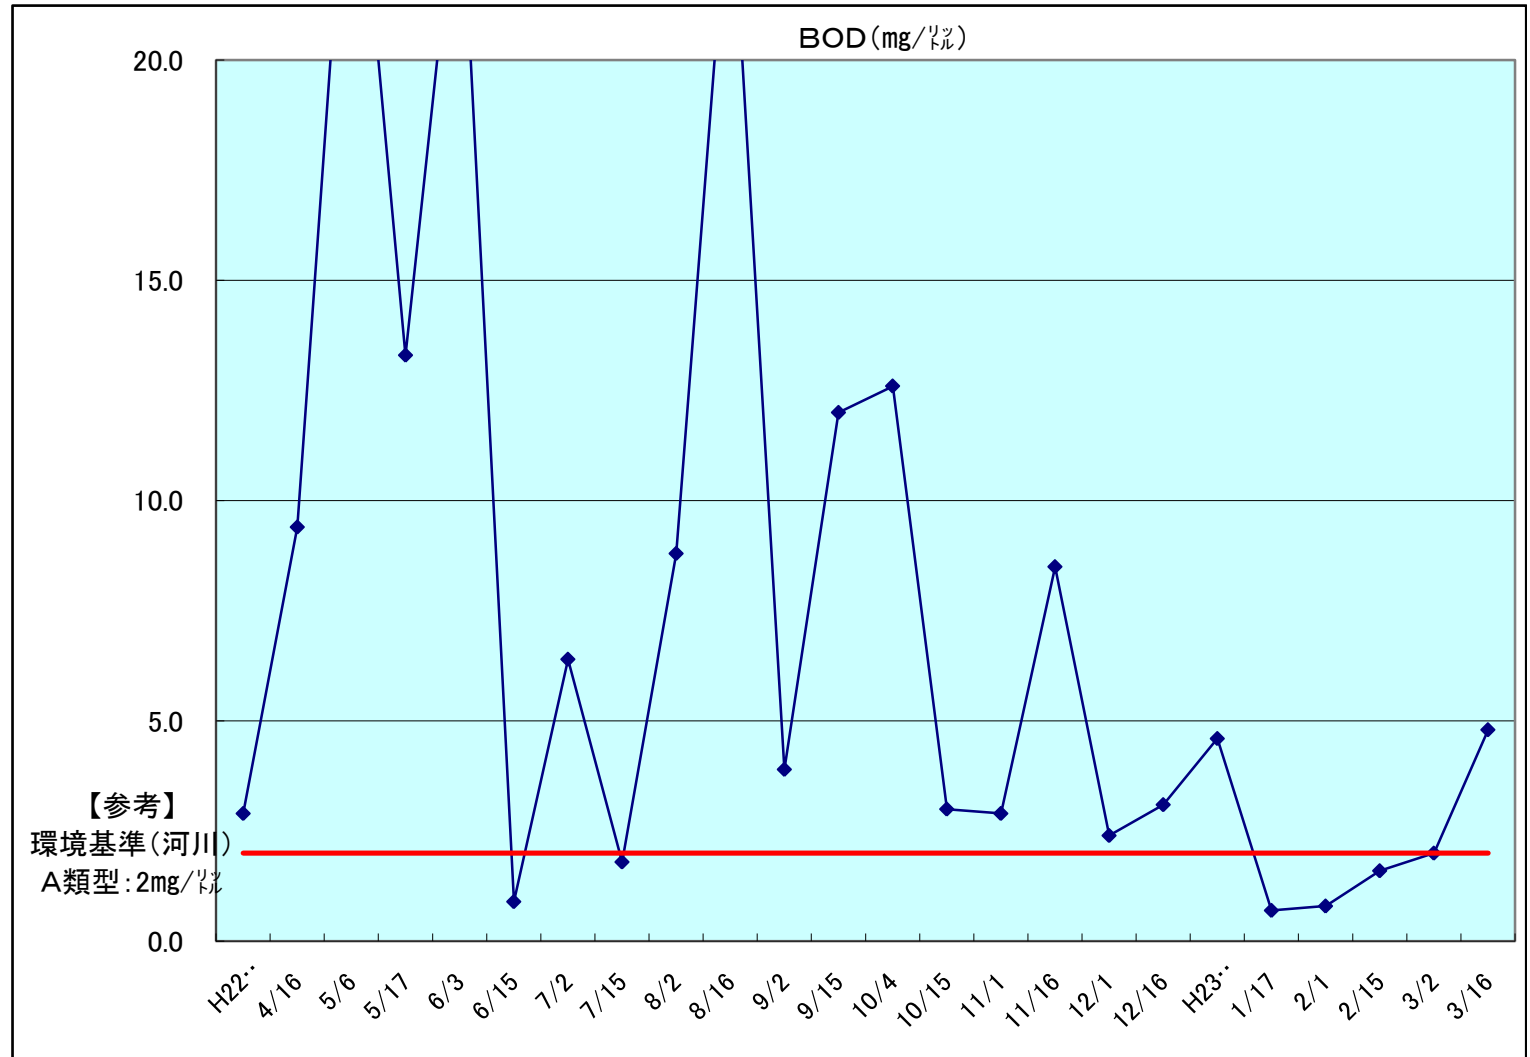

採水日	H22 4/2	4/16	5/6	5/17	6/3	6/15	7/2	7/15	8/2	8/16	9/2	9/15	10/4	10/15	11/1	11/16	12/1	12/16	H23 1/4	1/17	2/1	2/15	3/2	3/16
BOD (mg/ℓ)	2.9	9.4	26.7	13.3	24.8	0.9	6.4	1.8	8.8	24.6	3.9	12.0	12.6	3.0	2.9	8.5	2.4	3.1	4.6	0.7	0.8	1.6	2.0	4.8

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	9
ポイント名	六合配水場東側
BOD平均値 (mg/ℓ)	2.1

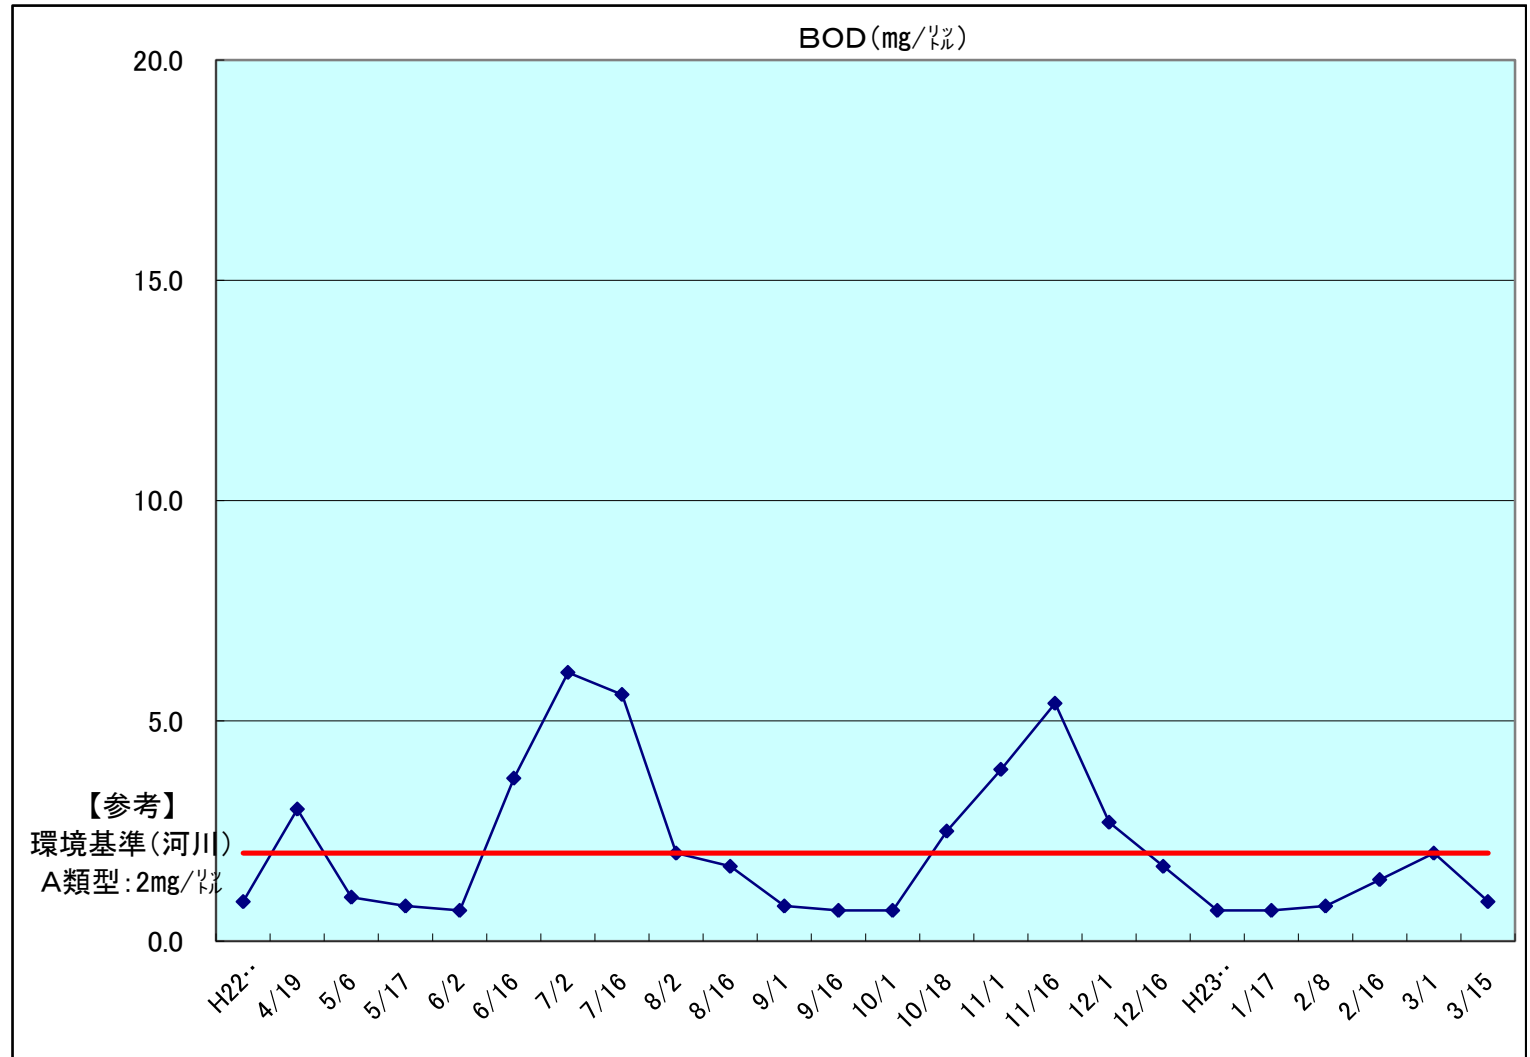

採水日	H22 4/1	4/19	5/6	5/17	6/2	6/16	7/2	7/16	8/2	8/16	9/1	9/16	10/1	10/18	11/1	11/16	12/1	12/16	H23 1/6	1/17	2/8	2/16	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	0.9	3.0	1.0	0.8	0.7	3.7	6.1	5.6	2.0	1.7	0.8	0.7	0.7	2.5	3.9	5.4	2.7	1.7	0.7	0.7	0.8	1.4	2.0	0.9

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	10
ポイント名	立花いこいの森駐車場南側
BOD平均値 (mg/ℓ)	1.0

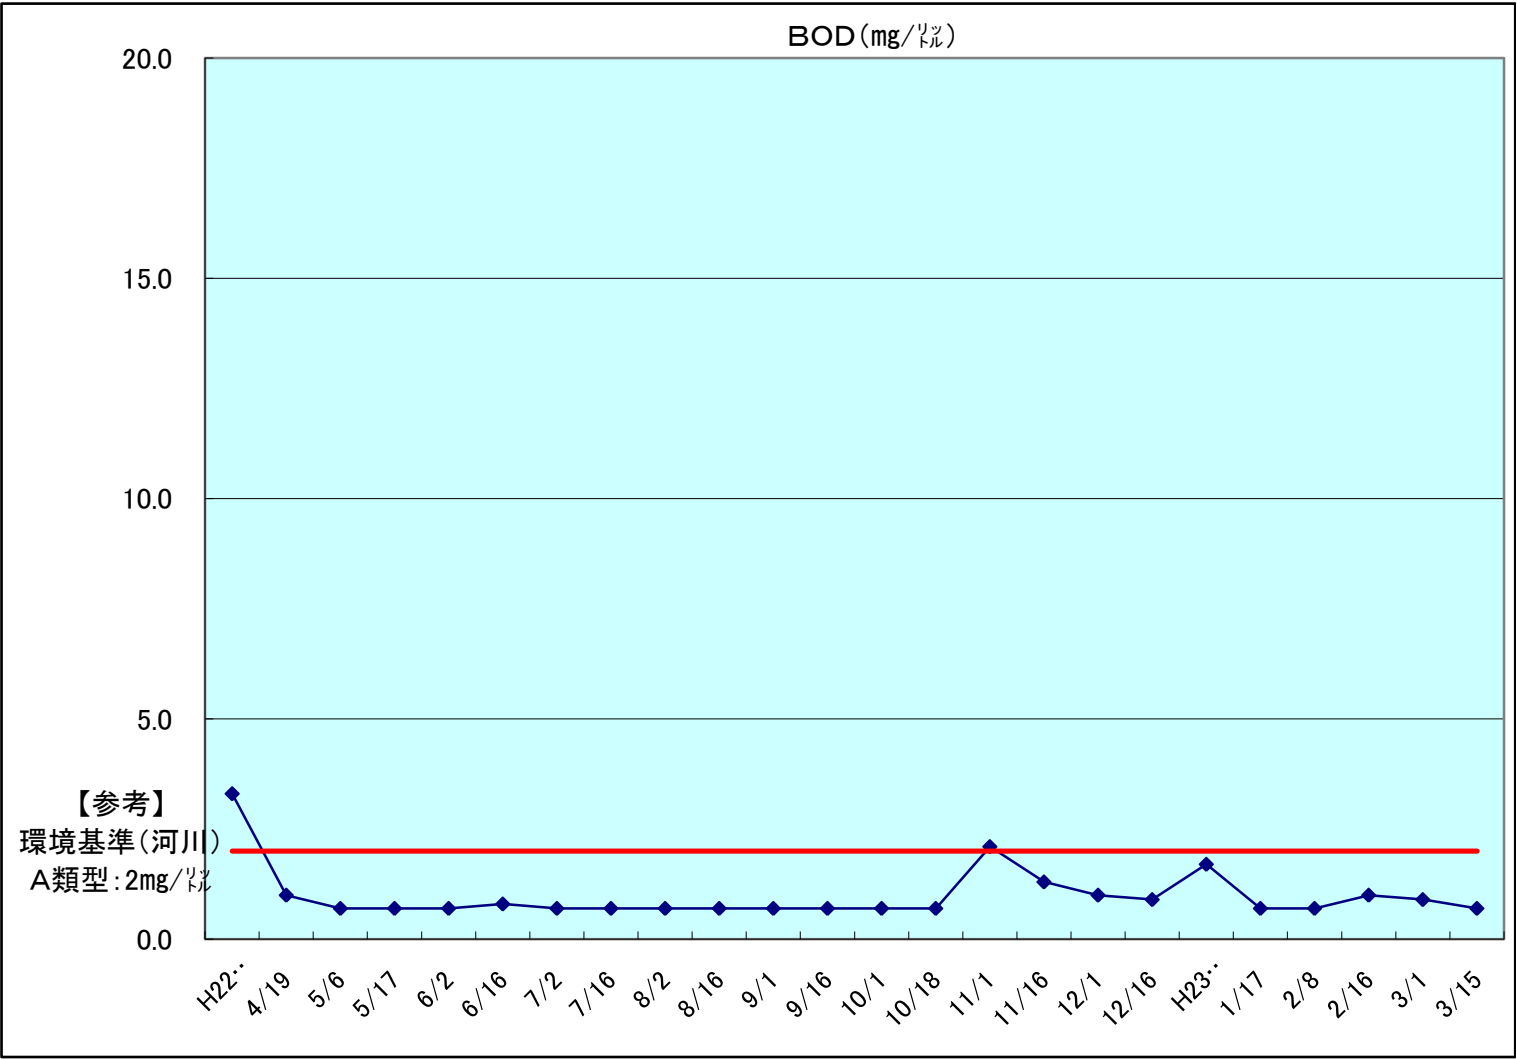

採水日	H22 4/1	4/19	5/6	5/17	6/2	6/16	7/2	7/16	8/2	8/16	9/1	9/16	10/1	10/18	11/1	11/16	12/1	12/16	H23 1/6	1/17	2/8	2/16	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	3.3	1.0	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.1	1.3	1.0	0.9	1.7	0.7	0.7	1.0	0.9	0.7

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	11
ポイント名	百町 ニツ川樋管
BOD平均値 (mg/ℓ)	0.9

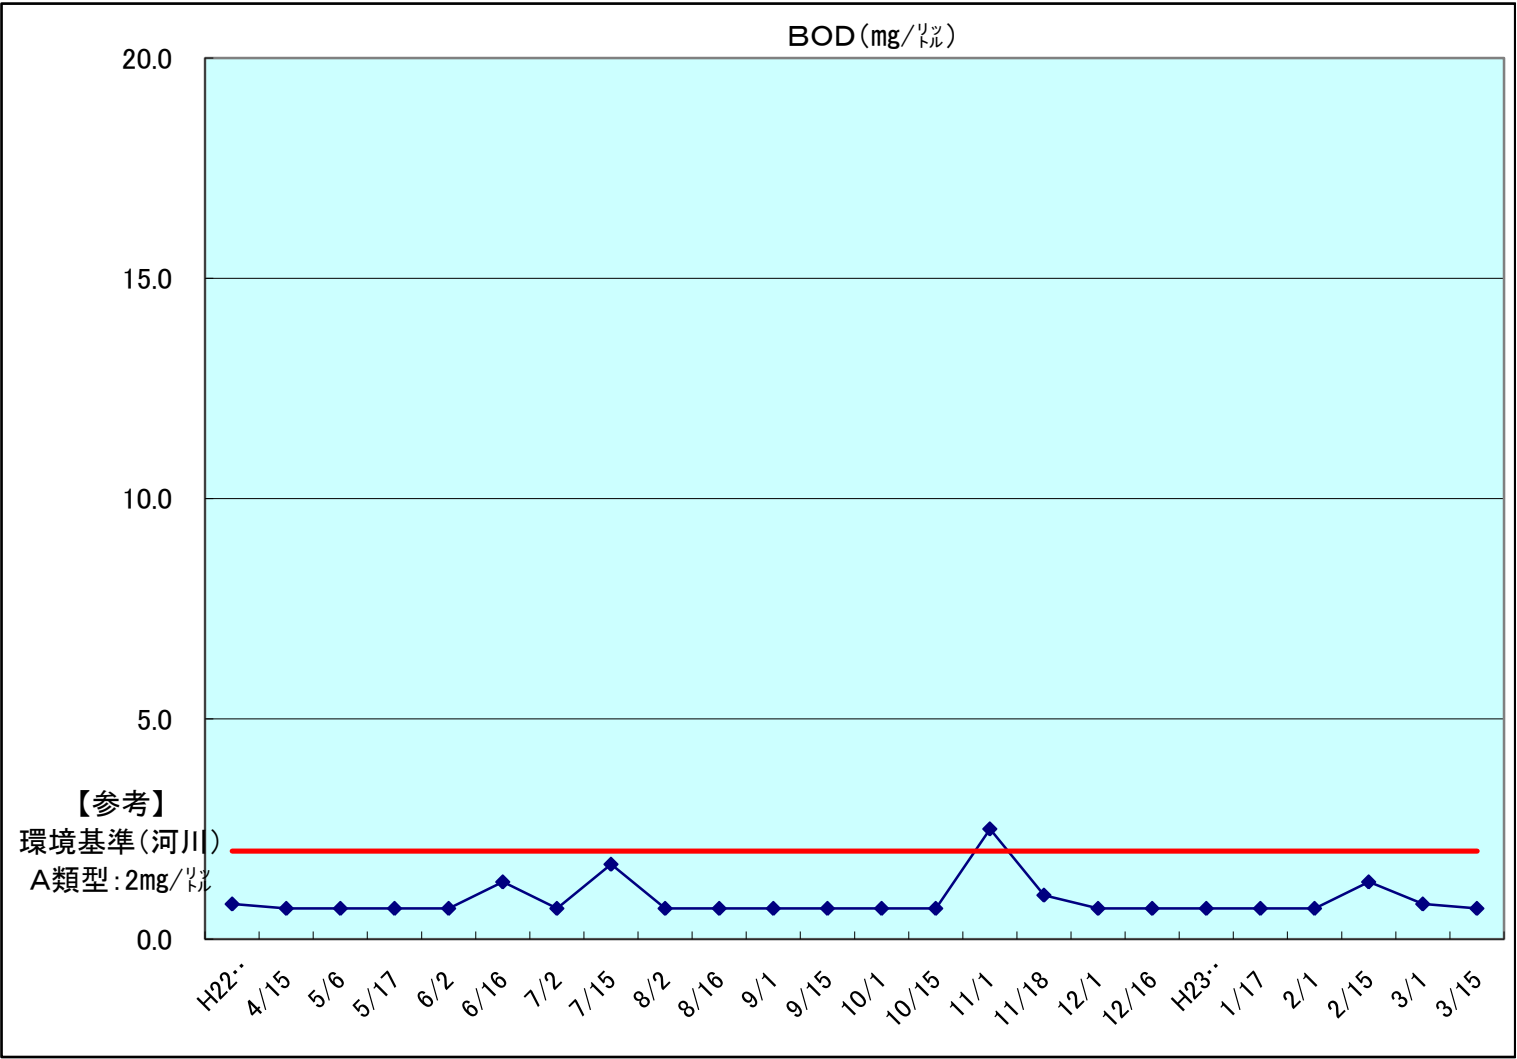

採水日	H22 4/1	4/15	5/6	5/17	6/2	6/16	7/2	7/15	8/2	8/16	9/1	9/15	10/1	10/15	11/1	11/18	12/1	12/16	H23 1/6	1/17	2/1	2/15	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	0.7	1.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.5	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	0.8	0.7

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	12
ポイント名	吉開納骨堂西側
BOD平均値 (mg/ℓ)	1.8

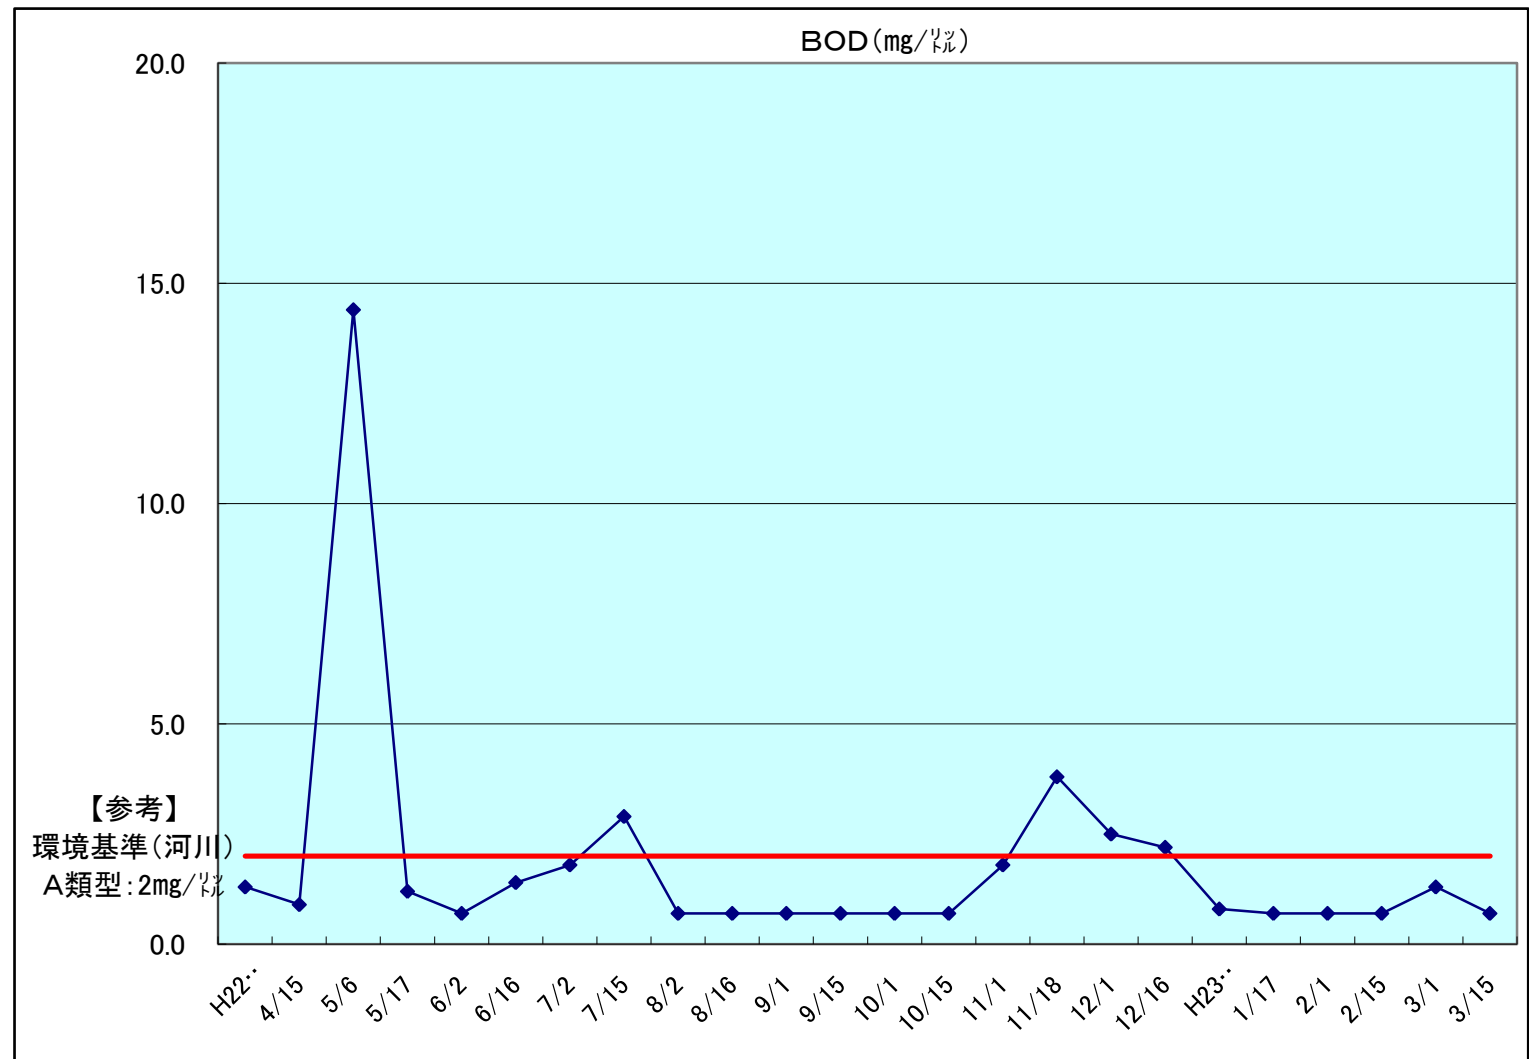

採水日	H22 4/1	4/15	5/6	5/17	6/2	6/16	7/2	7/15	8/2	8/16	9/1	9/15	10/1	10/15	11/1	11/18	12/1	12/16	H23 1/6	1/17	2/1	2/15	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	1.3	0.9	14.4	1.2	0.7	1.4	1.8	2.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.8	3.8	2.5	2.2	0.8	0.7	0.7	0.7	1.3	0.7

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	13
ポイント名	起田天満神社北側
BOD平均値 (mg/ℓ)	3.6

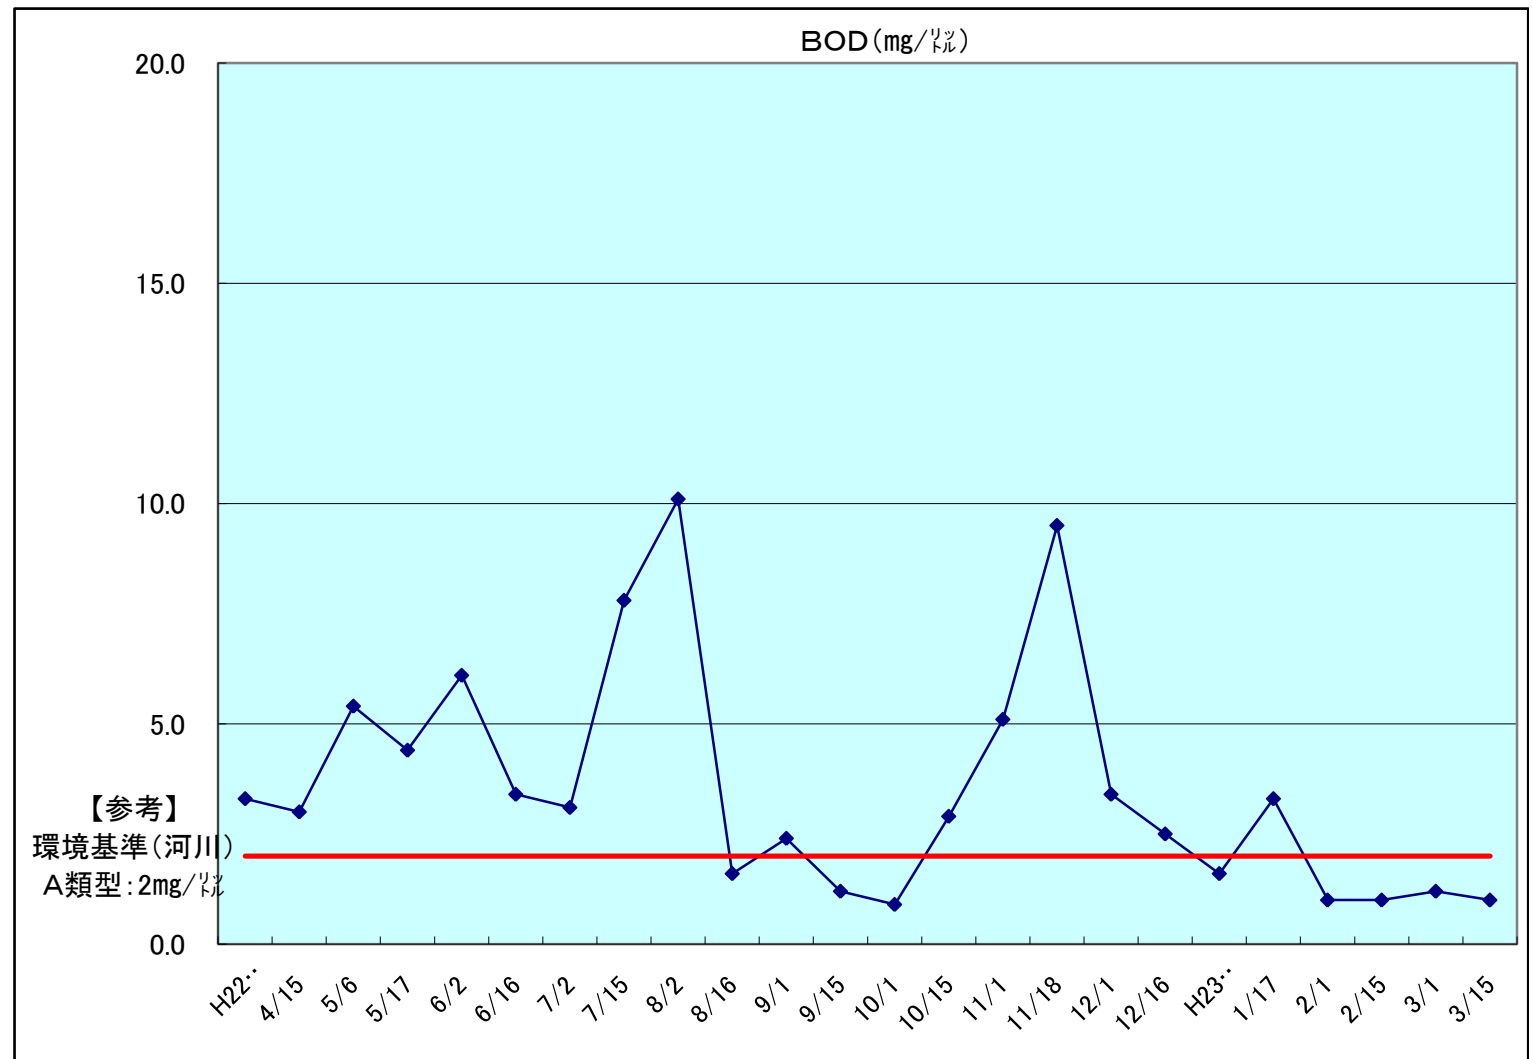

採水日	H22 4/1	4/15	5/6	5/17	6/2	6/16	7/2	7/15	8/2	8/16	9/1	9/15	10/1	10/15	11/1	11/18	12/1	12/16	H23 1/6	1/17	2/1	2/15	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	3.3	3.0	5.4	4.4	6.1	3.4	3.1	7.8	10.1	1.6	2.4	1.2	0.9	2.9	5.1	9.5	3.4	2.5	1.6	3.3	1.0	1.0	1.2	1.0

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	14
ポイント名	磯鳥ポンプ場北側
BOD平均値 (mg/ℓ)	1.5

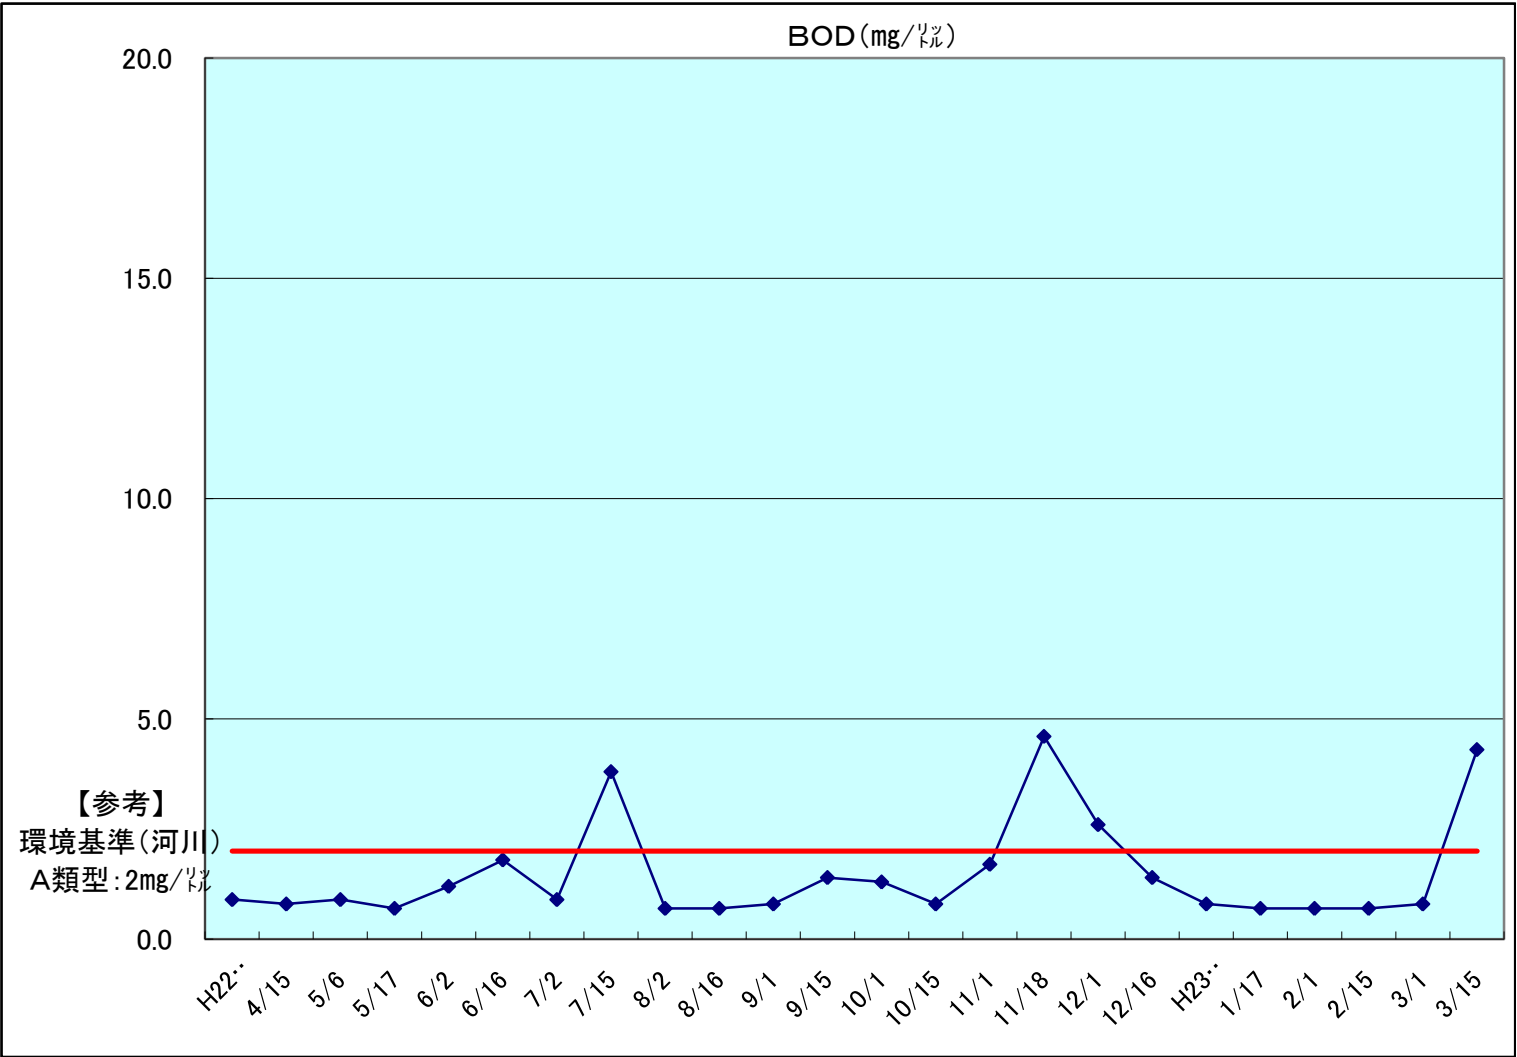

採水日	H22 4/1	4/15	5/6	5/17	6/2	6/16	7/2	7/15	8/2	8/16	9/1	9/15	10/1	10/15	11/1	11/18	12/1	12/16	H23 1/6	1/17	2/1	2/15	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	0.9	0.8	0.9	0.7	1.2	1.8	0.9	3.8	0.7	0.7	0.8	1.4	1.3	0.8	1.7	4.6	2.6	1.4	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	4.3

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	15
ポイント名	散田 ニツ川有明海沿岸道路東側
BOD平均値 (mg/リットル)	0.8

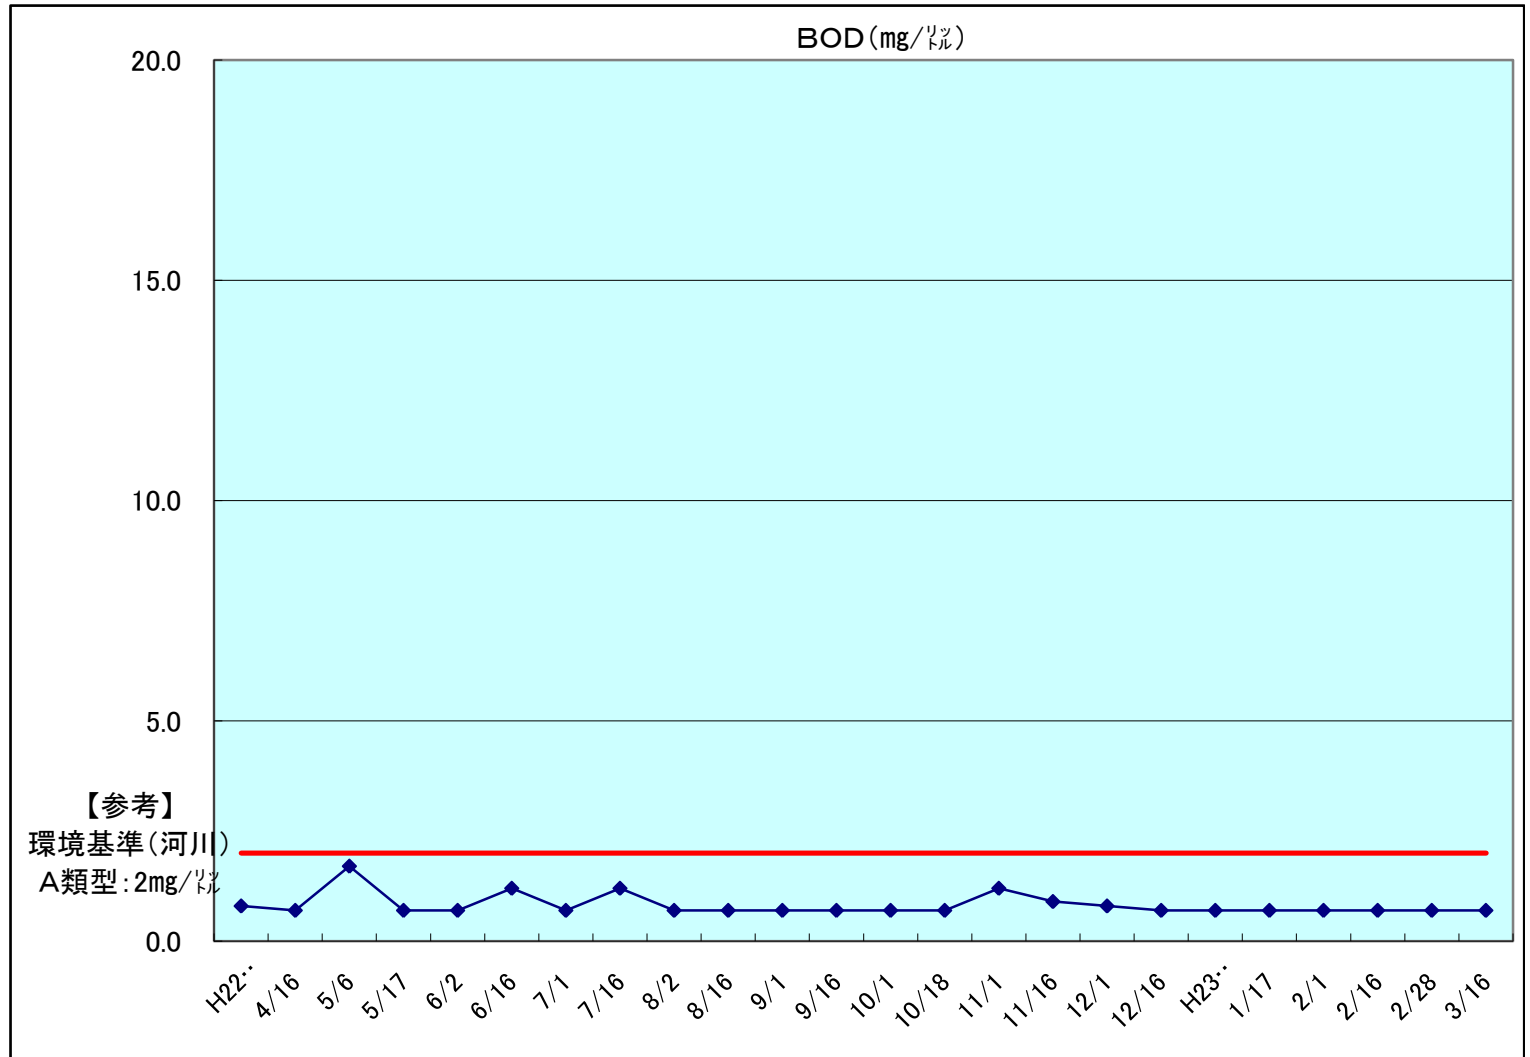

採水日	H22 4/1	4/16	5/6	5/17	6/2	6/16	7/1	7/16	8/2	8/16	9/1	9/16	10/1	10/18	11/1	11/16	12/1	12/16	H23 1/5	1/17	2/1	2/16	2/28	3/16
BOD (mg/リットル)	0.8	0.7	1.7	0.7	0.7	1.2	0.7	1.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.2	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	16
ポイント名	柳川駅南側
BOD平均値 (mg/ℓ)	2.6

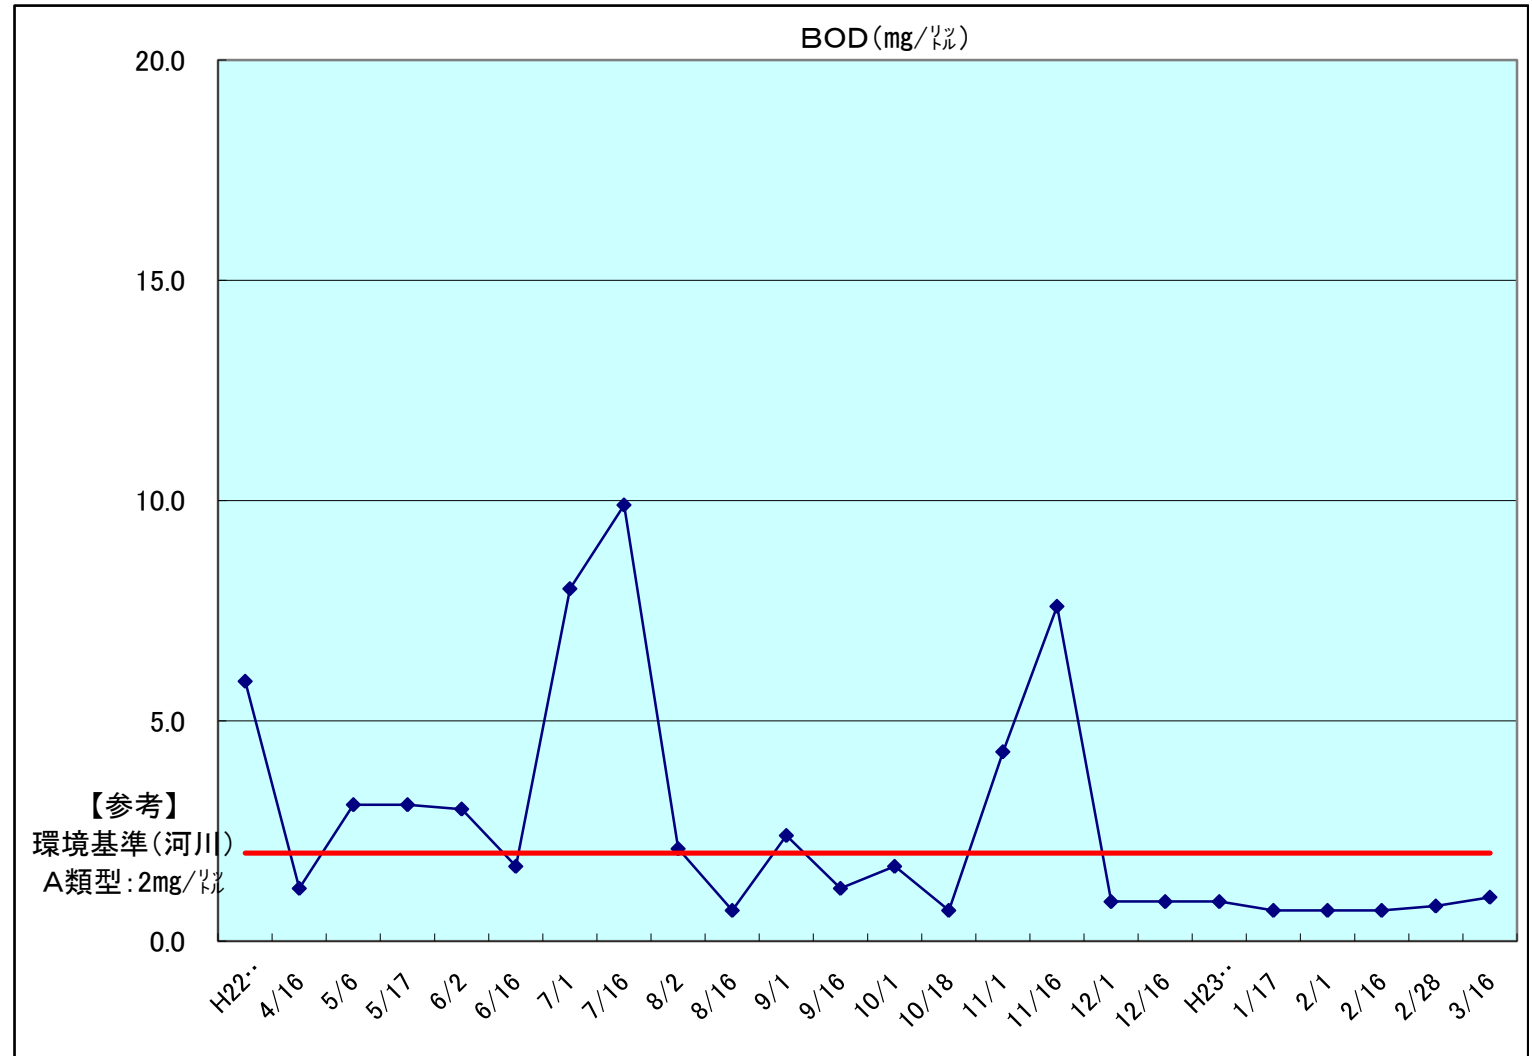

採水日	H22 4/1	4/16	5/6	5/17	6/2	6/16	7/1	7/16	8/2	8/16	9/1	9/16	10/1	10/18	11/1	11/16	12/1	12/16	H23 1/5	1/17	2/1	2/16	2/28	3/16
BOD (mg/ℓ)	5.9	1.2	3.1	3.1	3.0	1.7	8.0	9.9	2.1	0.7	2.4	1.2	1.7	0.7	4.3	7.6	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	17
ポイント名	枝光 小坪樋管
BOD平均値 (mg/ℓ)	3.9

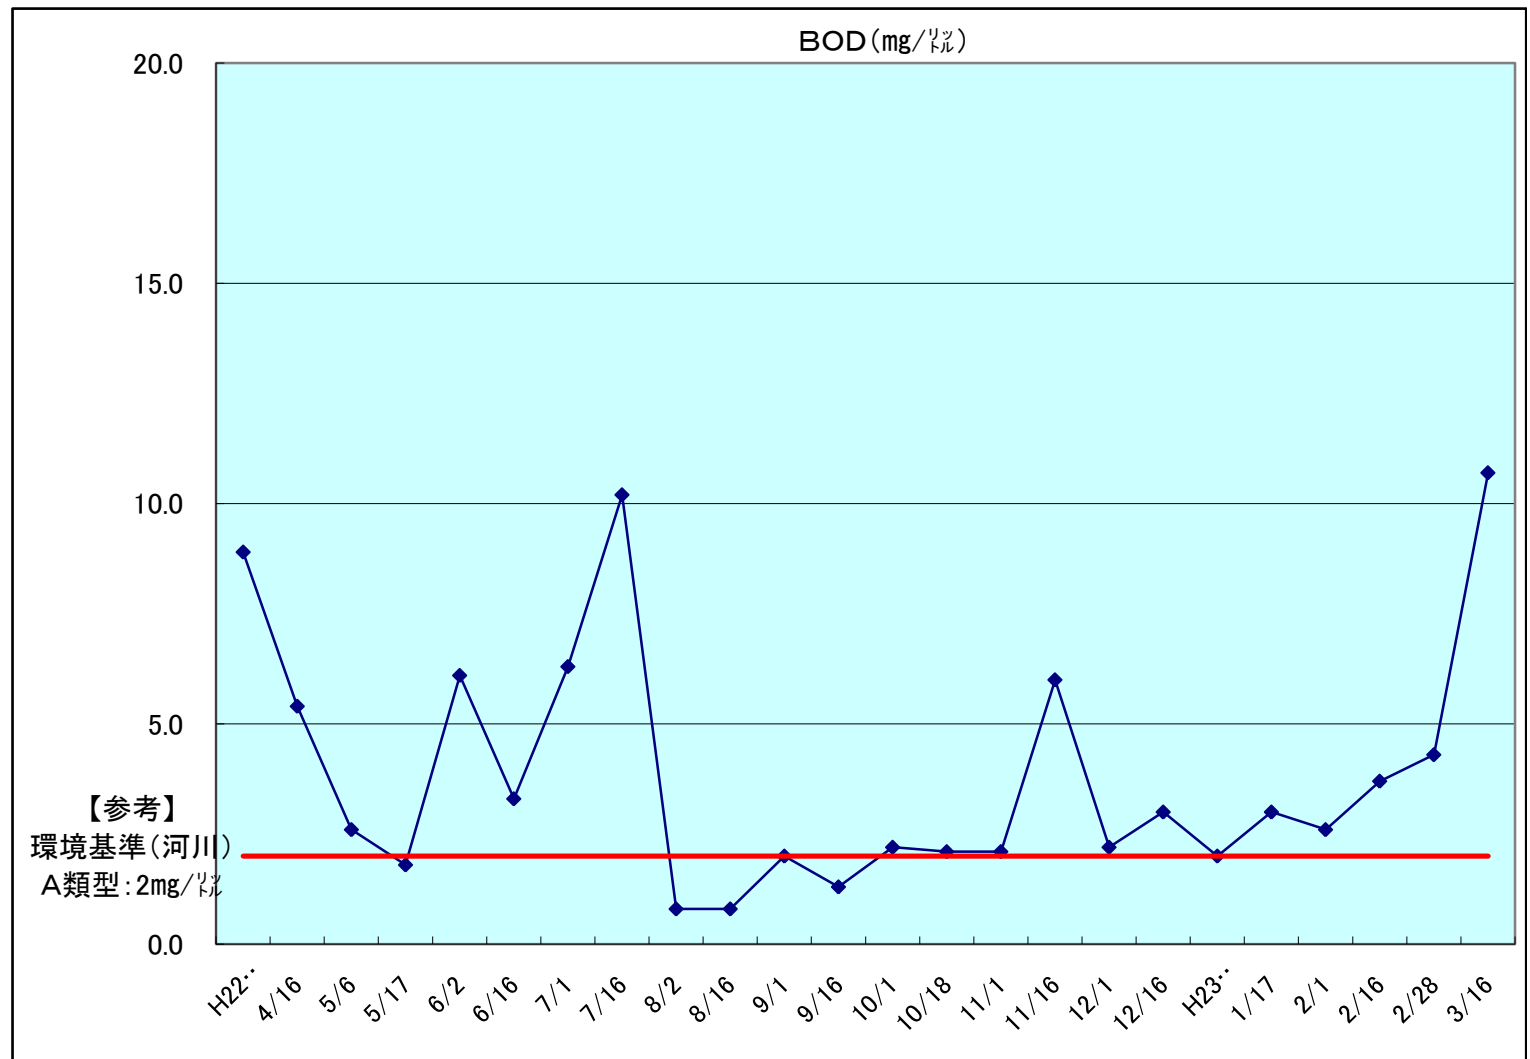

採水日	H22 4/1	4/16	5/6	5/17	6/2	6/16	7/1	7/16	8/2	8/16	9/1	9/16	10/1	10/18	11/1	11/16	12/1	12/16	H23 1/5	1/17	2/1	2/16	2/28	3/16
BOD (mg/ℓ)	8.9	5.4	2.6	1.8	6.1	3.3	6.3	10.2	0.8	0.8	2.0	1.3	2.2	2.1	2.1	6.0	2.2	3.0	2.0	3.0	2.6	3.7	4.3	10.7

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	18
ポイント名	三柱神社西側 宮地嶽ポンプ場
BOD平均値 (mg/ℓ)	1.5

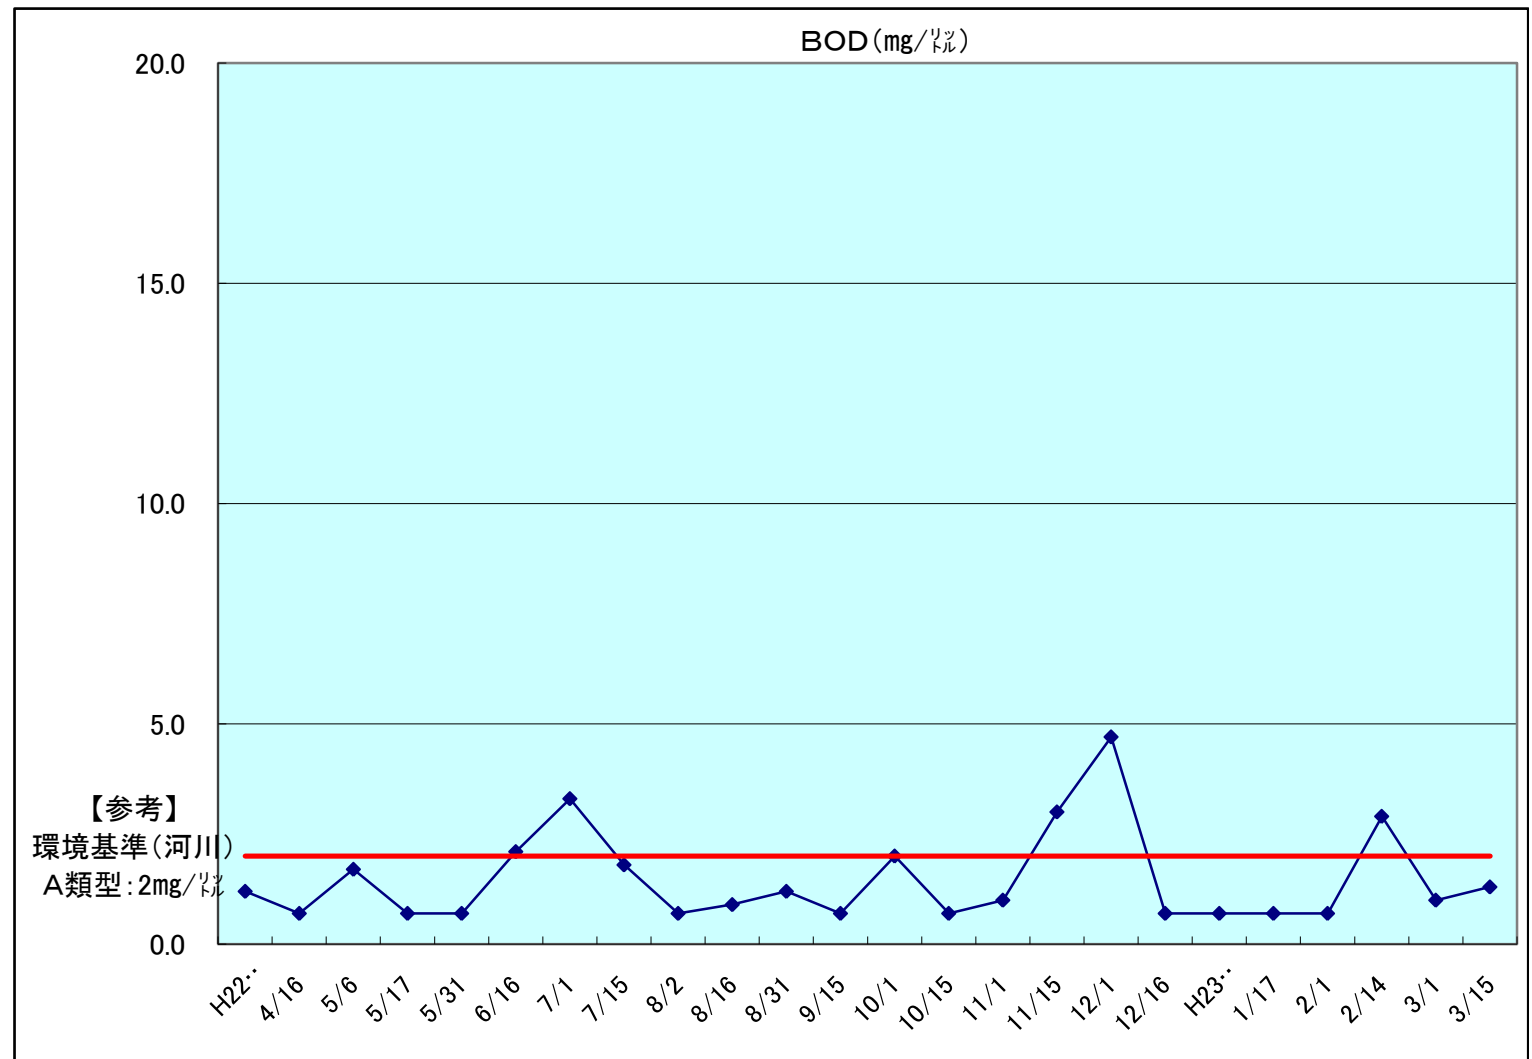

採水日	H22 4/1	4/16	5/6	5/17	5/31	6/16	7/1	7/15	8/2	8/16	8/31	9/15	10/1	10/15	11/1	11/15	12/1	12/16	H23 1/6	1/17	2/1	2/14	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	1.2	0.7	1.7	0.7	0.7	2.1	3.3	1.8	0.7	0.9	1.2	0.7	2.0	0.7	1.0	3.0	4.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.9	1.0	1.3

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	19
ポイント名	柳川市葬儀取扱所北側
BOD平均値 (mg/ℓ)	1.4

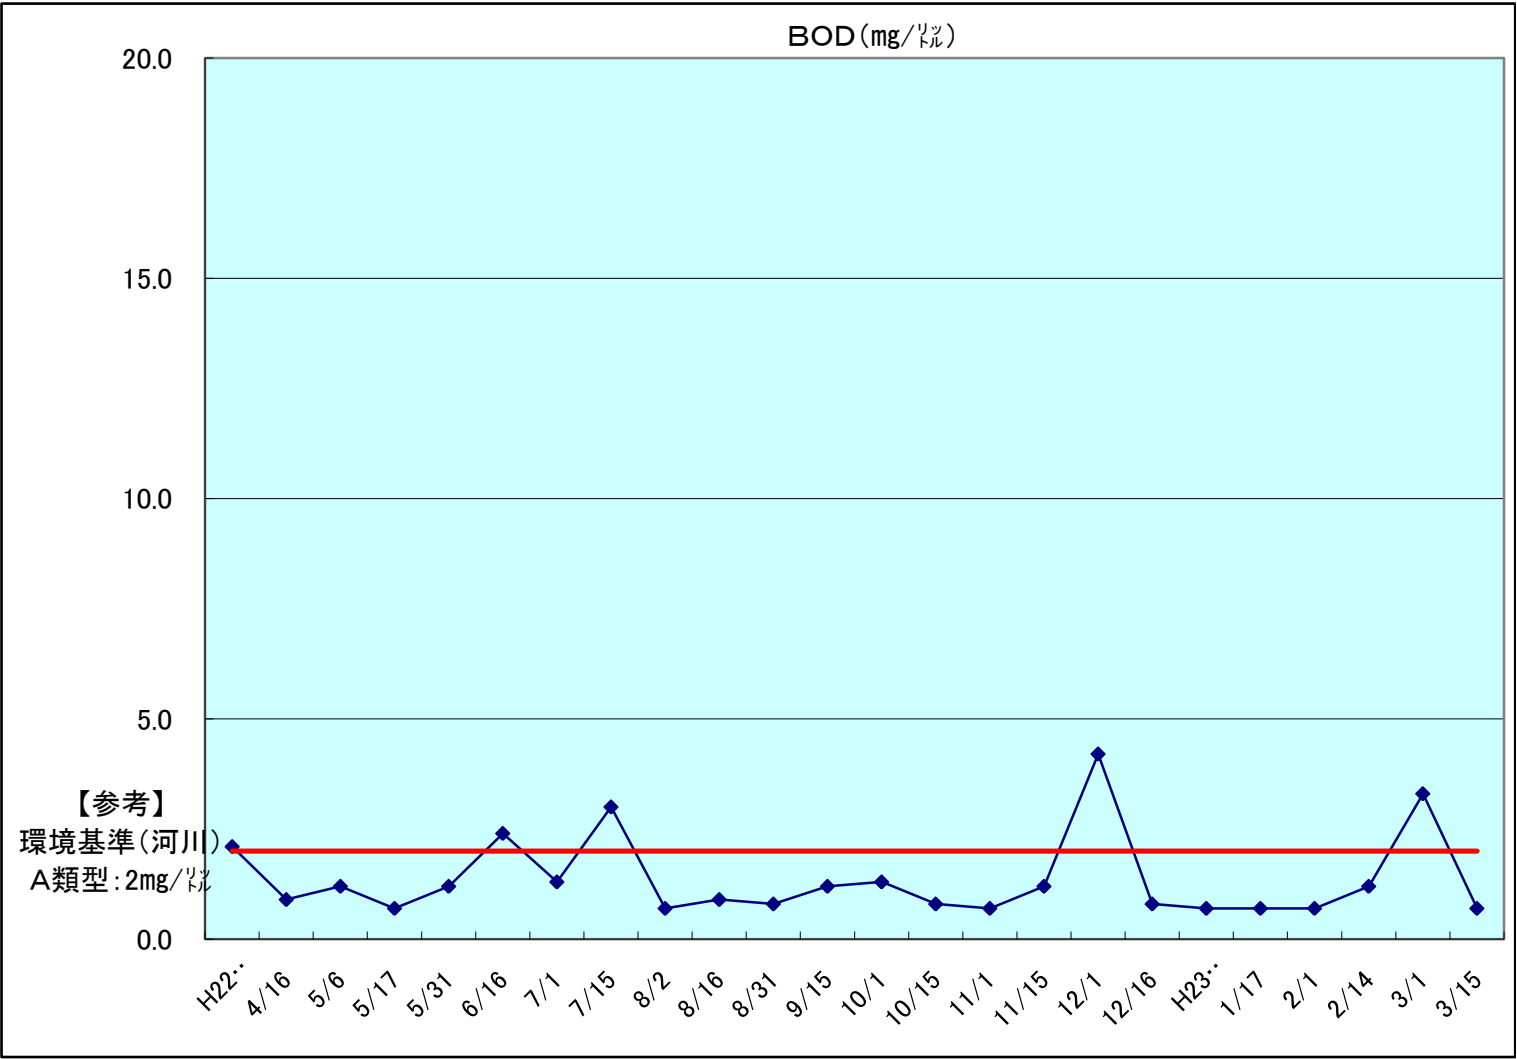

採水日	H22 4/1	4/16	5/6	5/17	5/31	6/16	7/1	7/15	8/2	8/16	8/31	9/15	10/1	10/15	11/1	11/15	12/1	12/16	H23 1/6	1/17	2/1	2/14	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	2.1	0.9	1.2	0.7	1.2	2.4	1.3	3.0	0.7	0.9	0.8	1.2	1.3	0.8	0.7	1.2	4.2	0.8	0.7	0.7	0.7	1.2	3.3	0.7

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	20
ポイント名	坂本町 弥兵衛門橋
BOD平均値 (mg/ℓ)	1.2

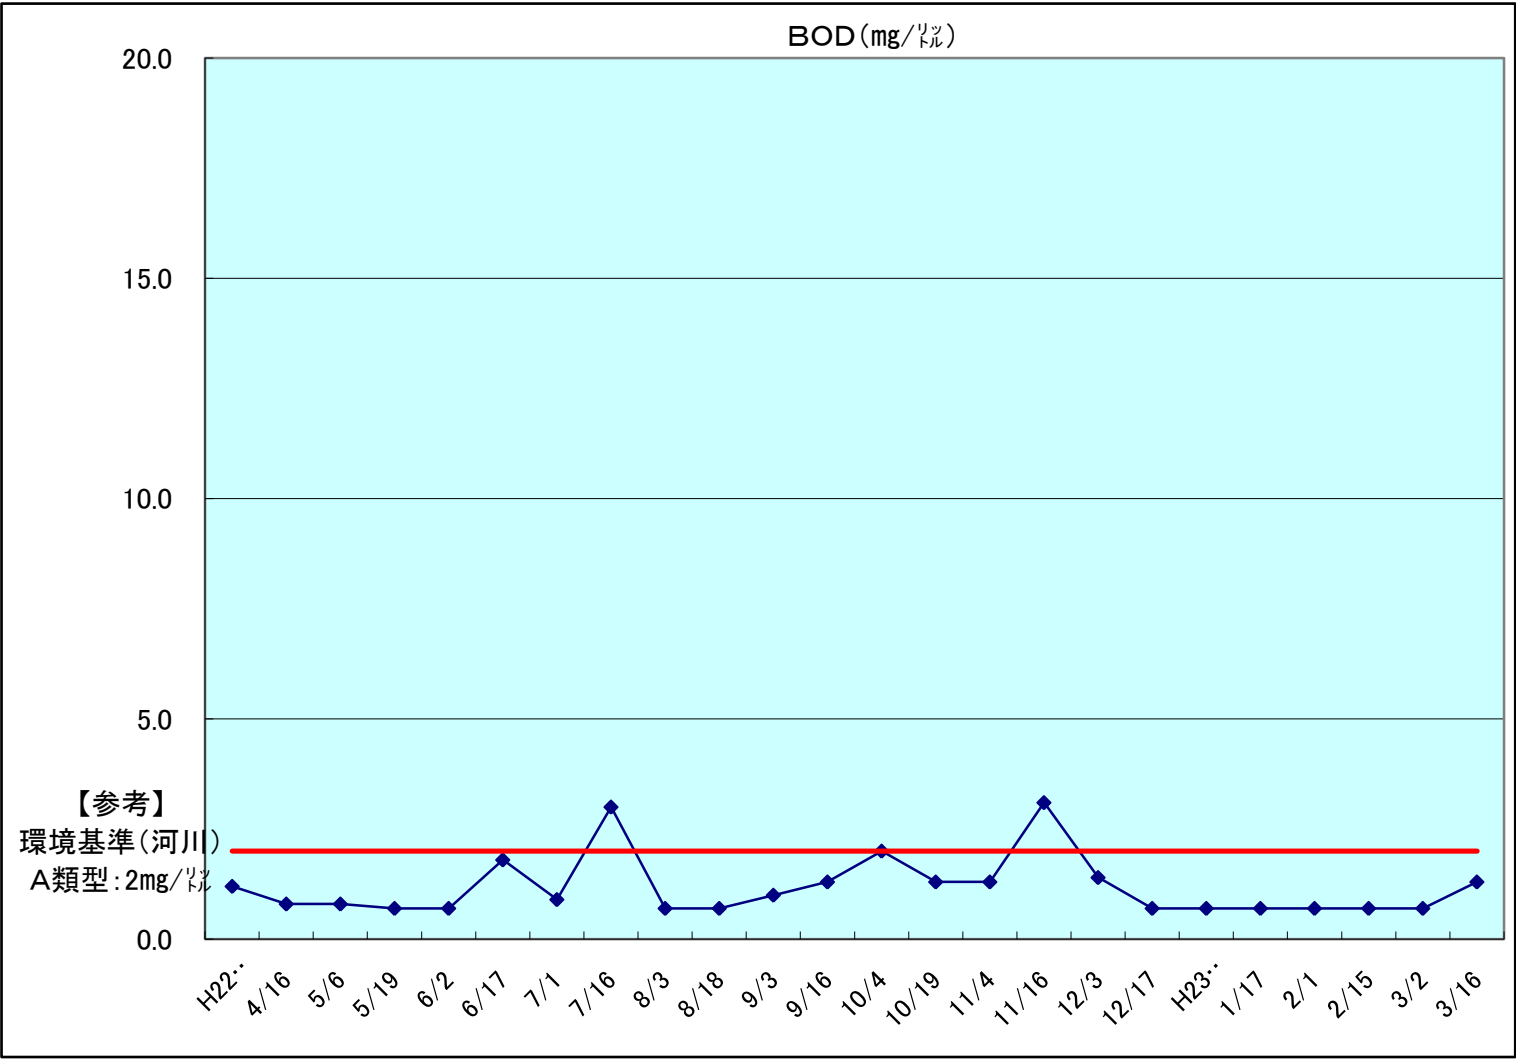

採水日	H22 4/2	4/16	5/6	5/19	6/2	6/17	7/1	7/16	8/3	8/18	9/3	9/16	10/4	10/19	11/4	11/16	12/3	12/17	H23 1/11	1/17	2/1	2/15	3/2	3/16
BOD (mg/ℓ)	1.2	0.8	0.8	0.7	0.7	1.8	0.9	3.0	0.7	0.7	1.0	1.3	2.0	1.3	1.3	3.1	1.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	21
ポイント名	松濤園南側 八幡樋管
BOD平均値 (mg/ℓ)	1.7

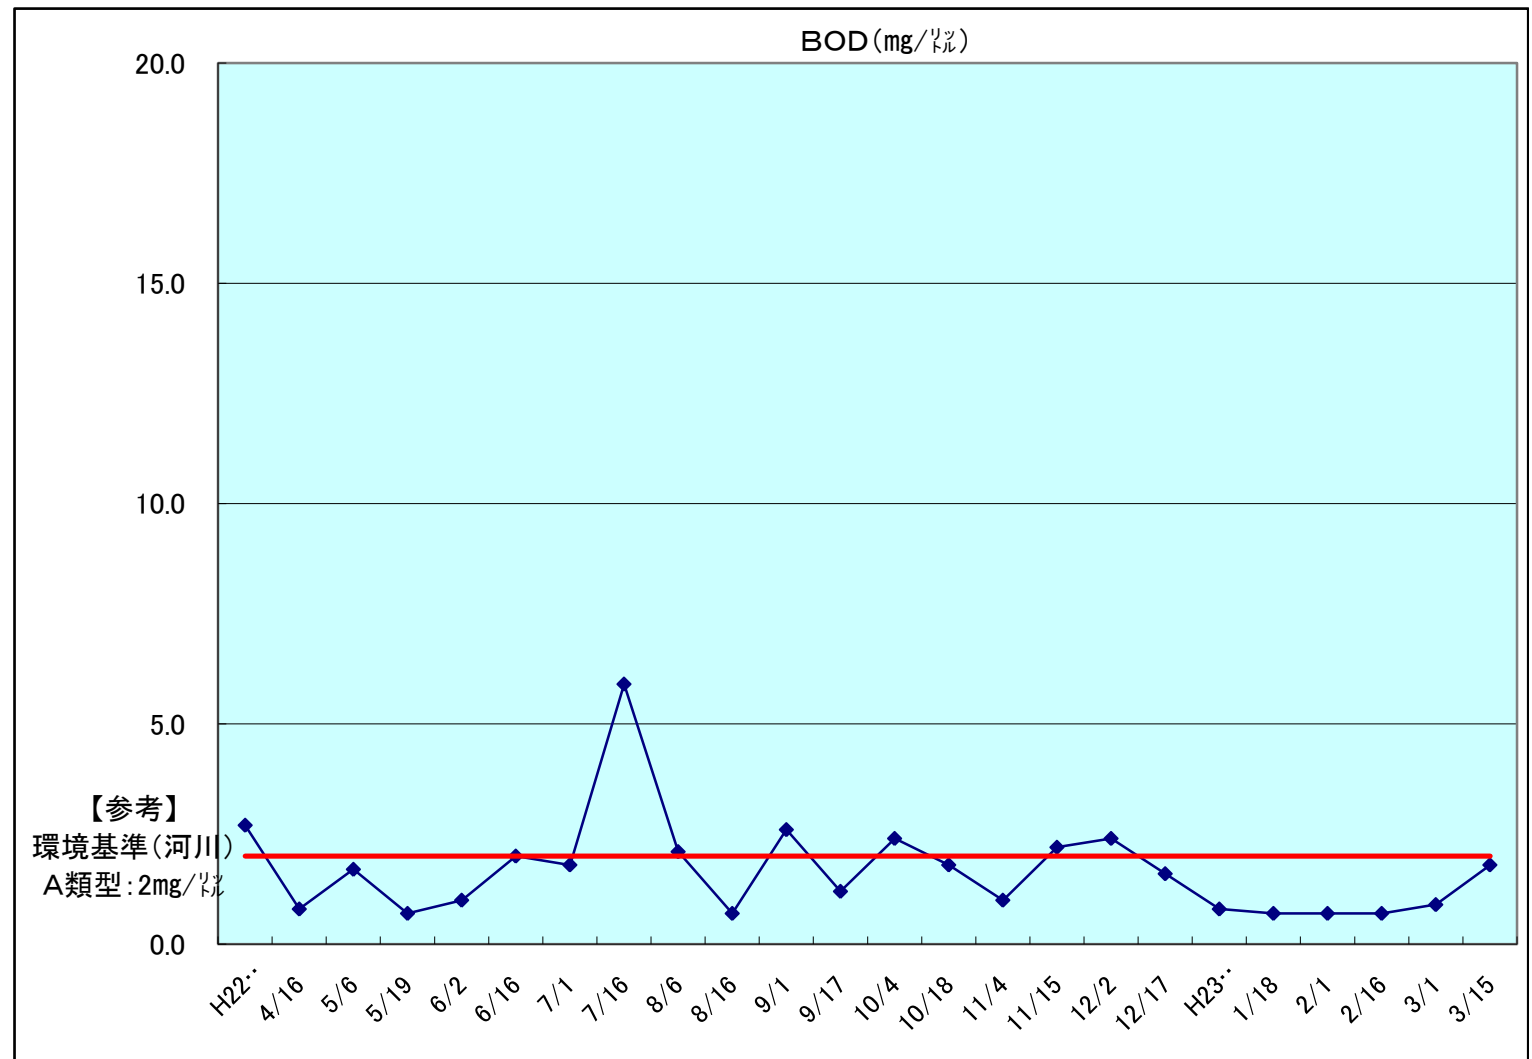

採水日	H22 4/2	4/16	5/6	5/19	6/2	6/16	7/1	7/16	8/6	8/16	9/1	9/17	10/4	10/18	11/4	11/15	12/2	12/17	H23 1/7	1/18	2/1	2/16	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	2.7	0.8	1.7	0.7	1.0	2.0	1.8	5.9	2.1	0.7	2.6	1.2	2.4	1.8	1.0	2.2	2.4	1.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	1.8

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	22
ポイント名	東宮永小学校東側
BOD平均値 (mg/ℓ)	1.8

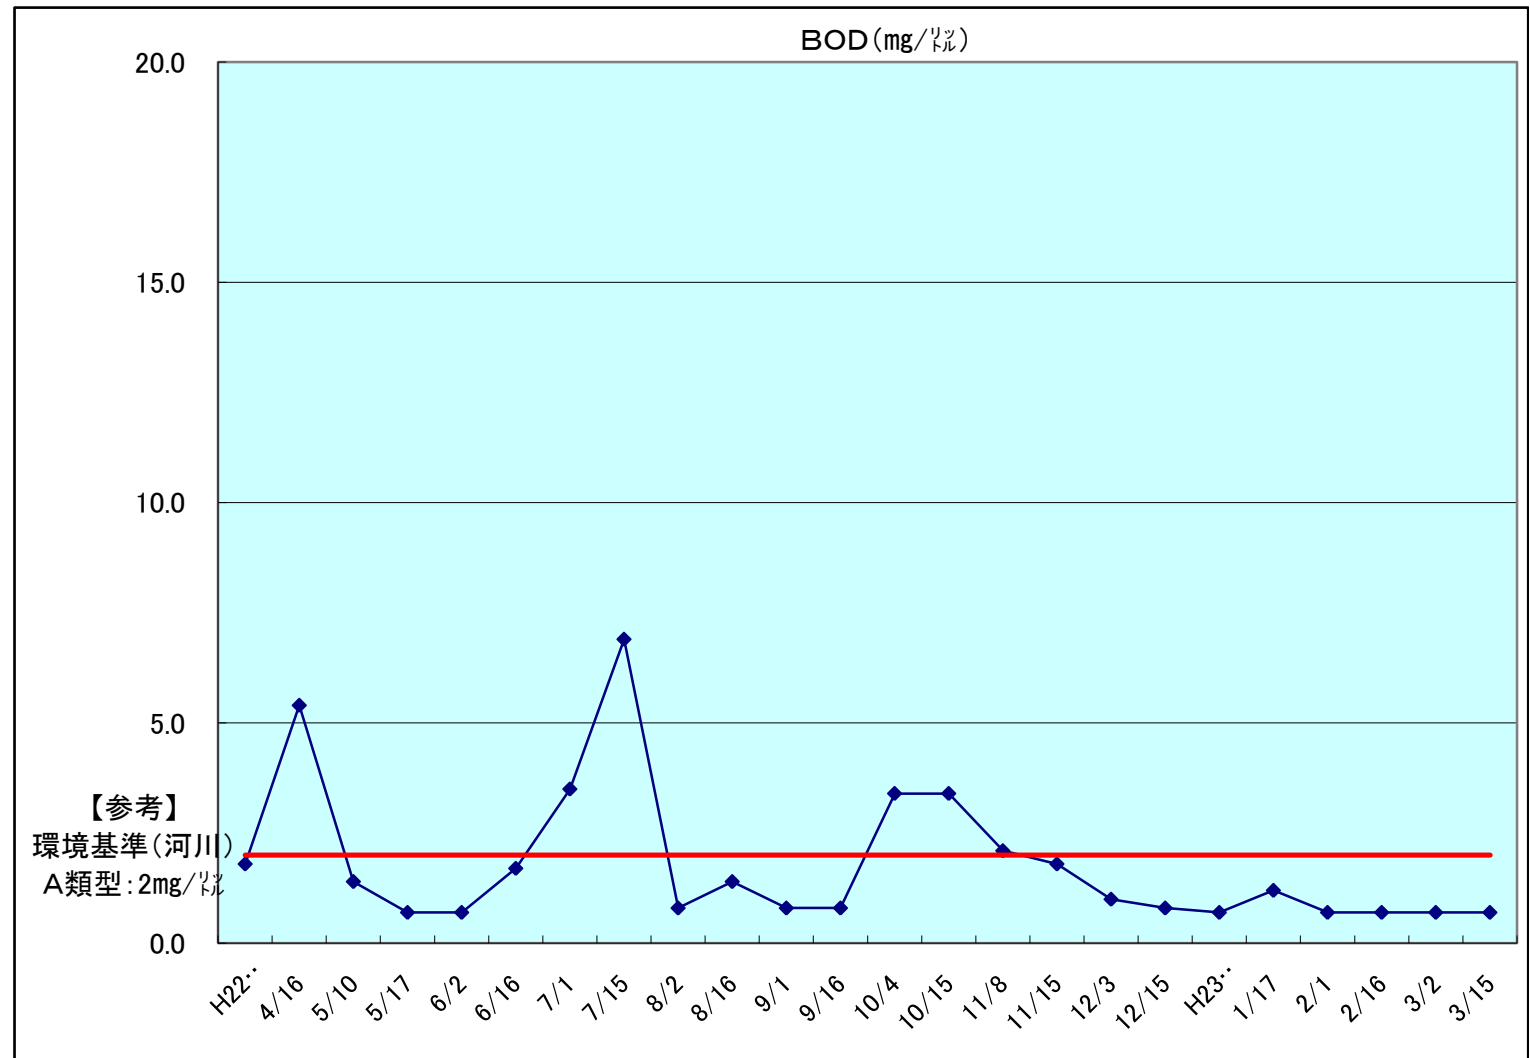

採水日	H22 4/1	4/16	5/10	5/17	6/2	6/16	7/1	7/15	8/2	8/16	9/1	9/16	10/4	10/15	11/8	11/15	12/3	12/15	H23 1/6	1/17	2/1	2/16	3/2	3/15
BOD (mg/ℓ)	1.8	5.4	1.4	0.7	0.7	1.7	3.5	6.9	0.8	1.4	0.8	0.8	3.4	3.4	2.1	1.8	1.0	0.8	0.7	1.2	0.7	0.7	0.7	0.7

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	23
ポイント名	中六十丁公民館西側
BOD平均値 (mg/ℓ)	4.3

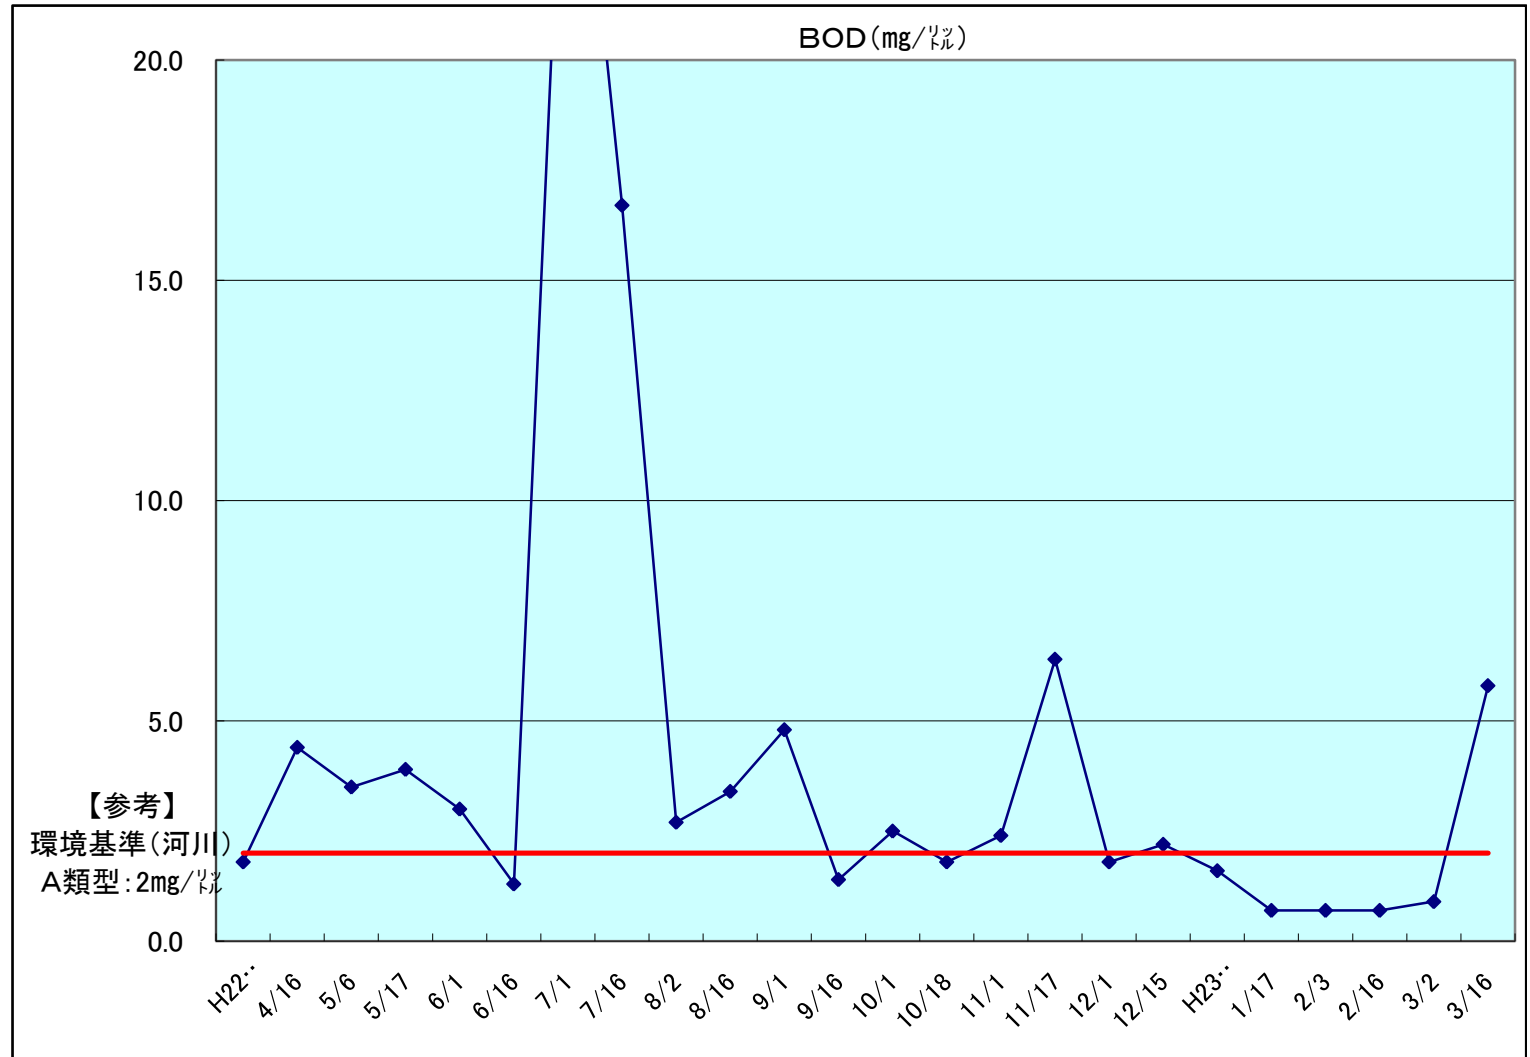

採水日	H22 4/1	4/16	5/6	5/17	6/1	6/16	7/1	7/16	8/2	8/16	9/1	9/16	10/1	10/18	11/1	11/17	12/1	12/15	H23 1/6	1/17	2/3	2/16	3/2	3/16
BOD (mg/ℓ)	1.8	4.4	3.5	3.9	3.0	1.3	28.5	16.7	2.7	3.4	4.8	1.4	2.5	1.8	2.4	6.4	1.8	2.2	1.6	0.7	0.7	0.7	0.9	5.8

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	24
ポイント名	高島 忠六別水門
BOD平均値 (mg/ℓ)	5.2

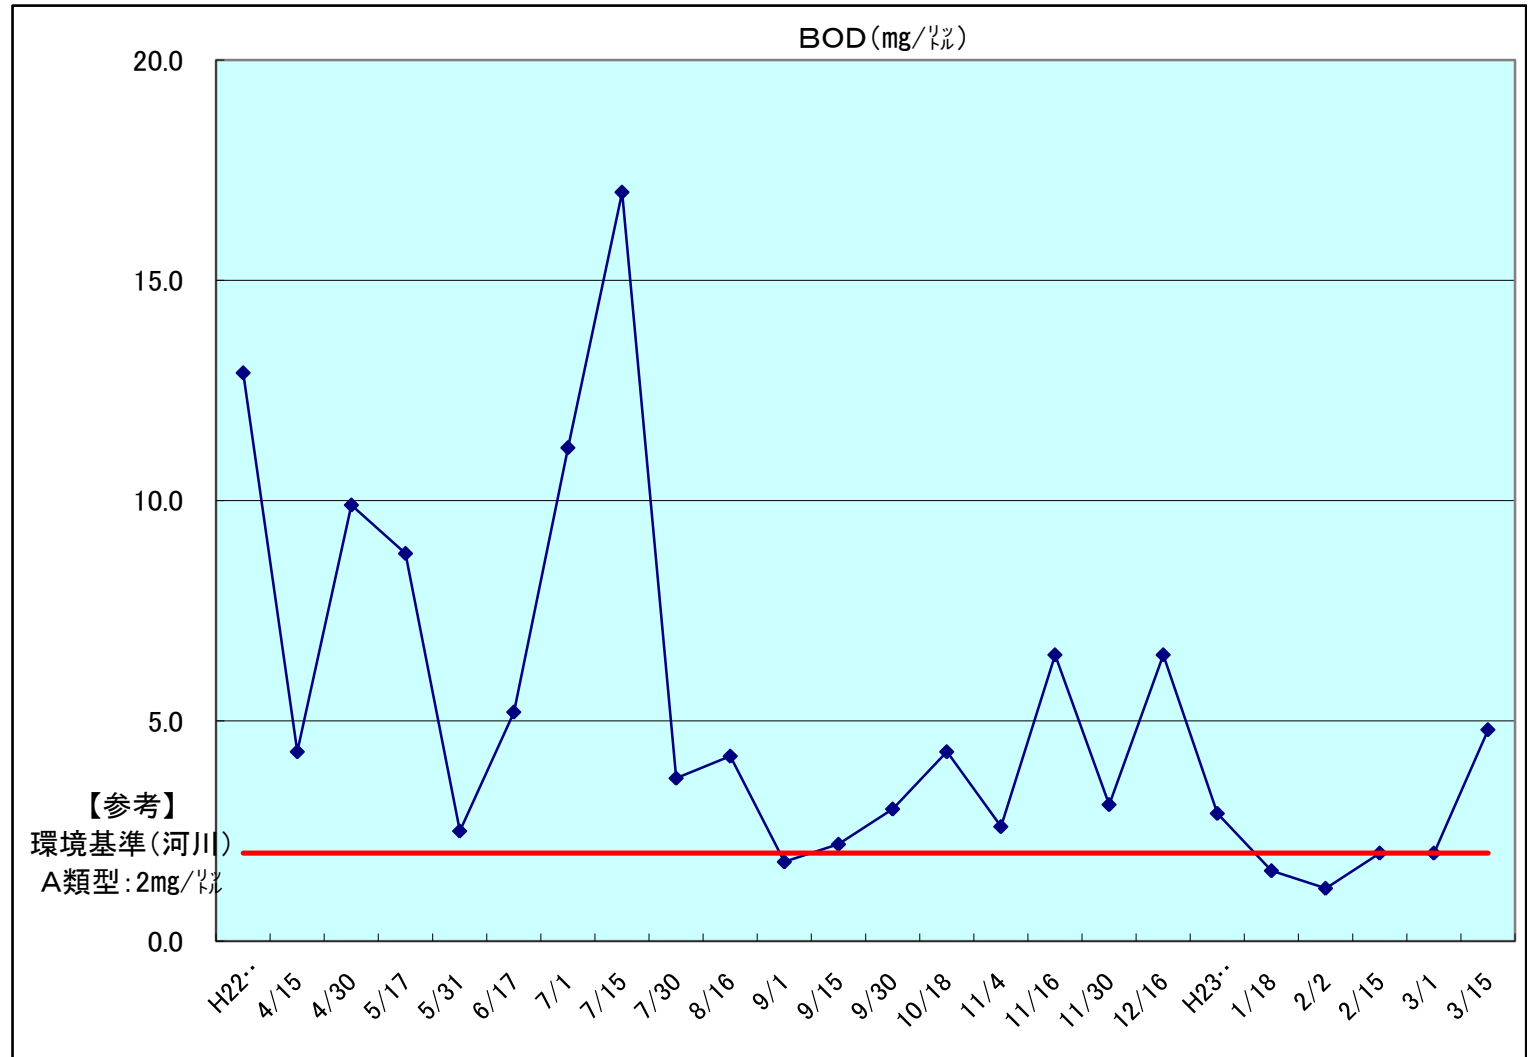

採水日	H22 4/1	4/15	4/30	5/17	5/31	6/17	7/1	7/15	7/30	8/16	9/1	9/15	9/30	10/18	11/4	11/16	11/30	12/16	H23 1/5	1/18	2/2	2/15	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	12.9	4.3	9.9	8.8	2.5	5.2	11.2	17.0	3.7	4.2	1.8	2.2	3.0	4.3	2.6	6.5	3.1	6.5	2.9	1.6	1.2	2.0	2.0	4.8

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	25
ポイント名	金納橋
BOD平均値 (mg/ℓ)	5.9

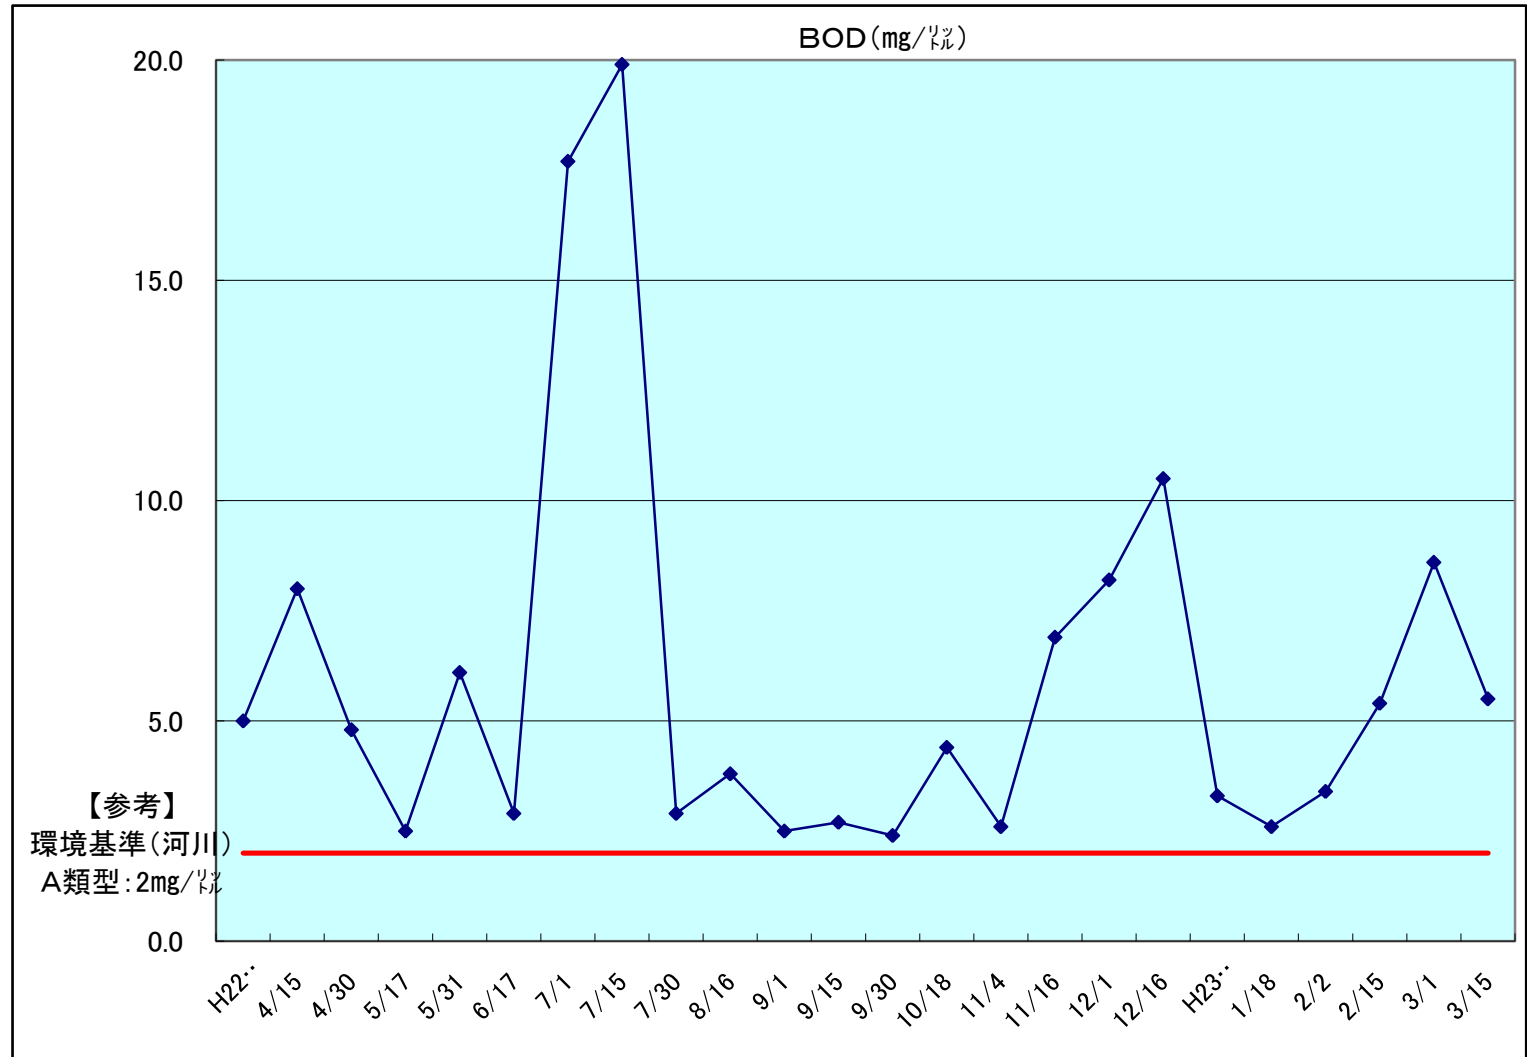

採水日	H22 4/1	4/15	4/30	5/17	5/31	6/17	7/1	7/15	7/30	8/16	9/1	9/15	9/30	10/18	11/4	11/16	12/1	12/16	H23 1/5	1/18	2/2	2/15	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	5.0	8.0	4.8	2.5	6.1	2.9	17.7	19.9	2.9	3.8	2.5	2.7	2.4	4.4	2.6	6.9	8.2	10.5	3.3	2.6	3.4	5.4	8.6	5.5

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	26
ポイント名	東蒲池 榎木いび
BOD平均値 (mg/ℓ)	6.1

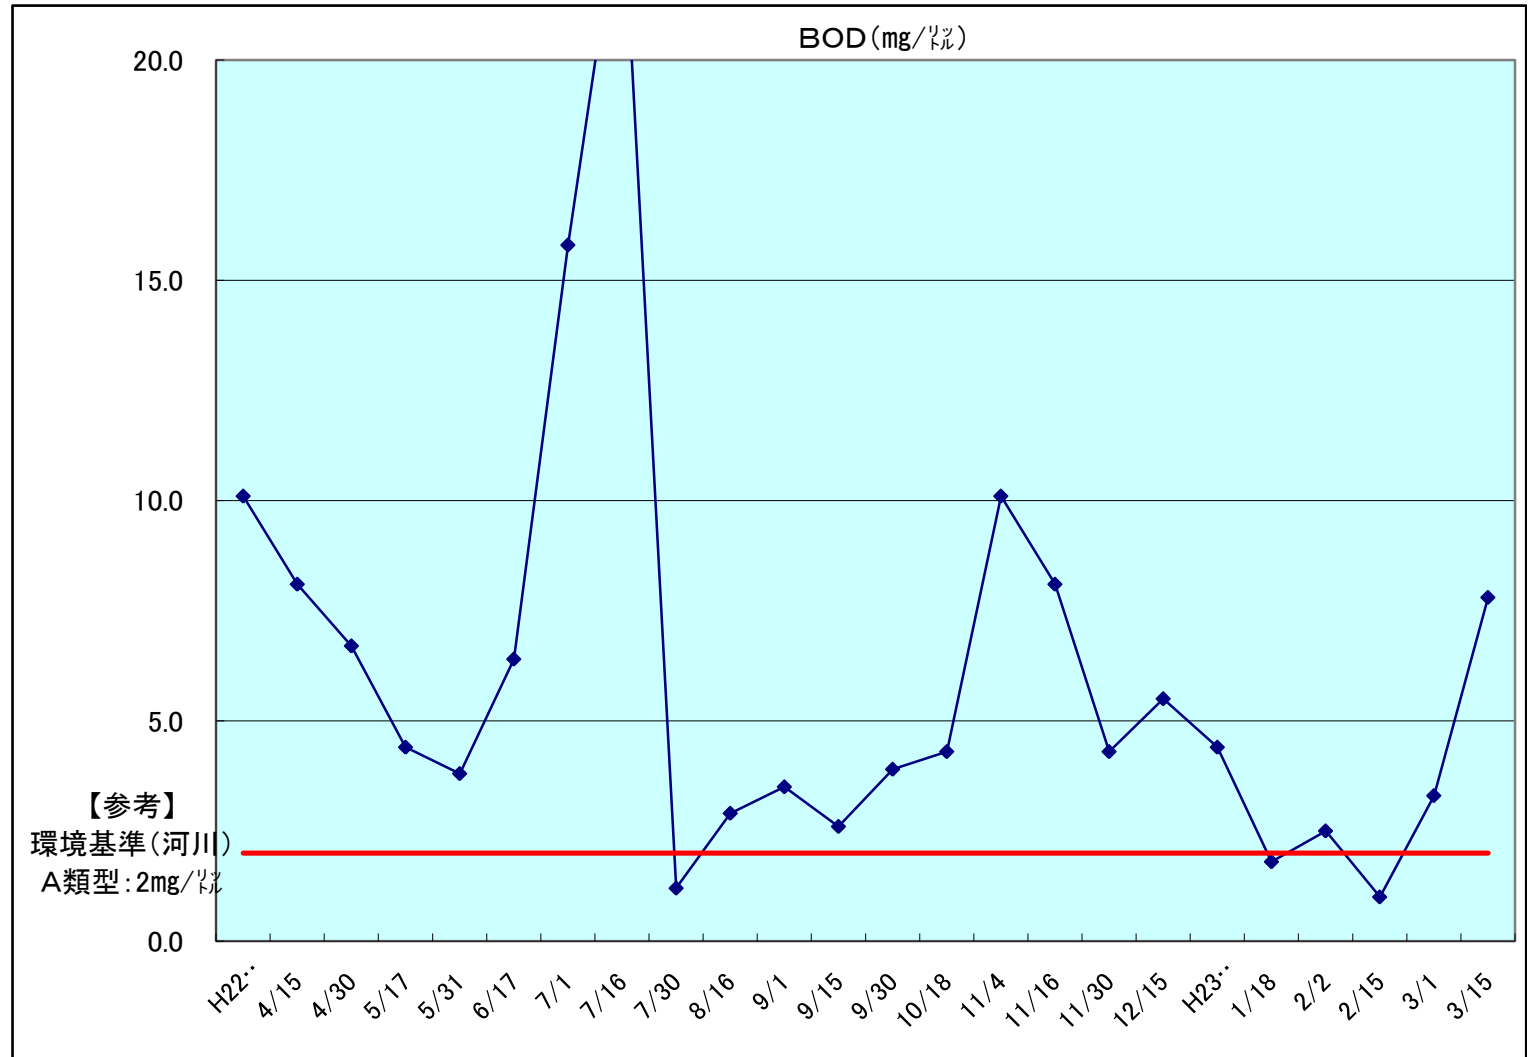

採水日	H22 4/1	4/15	4/30	5/17	5/31	6/17	7/1	7/16	7/30	8/16	9/1	9/15	9/30	10/18	11/4	11/16	11/30	12/15	H23 1/5	1/18	2/2	2/15	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	10.1	8.1	6.7	4.4	3.8	6.4	15.8	24.1	1.2	2.9	3.5	2.6	3.9	4.3	10.1	8.1	4.3	5.5	4.4	1.8	2.5	1.0	3.3	7.8

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	27
ポイント名	西浜武 NEC東側
BOD平均値 (mg/ℓ)	4.3

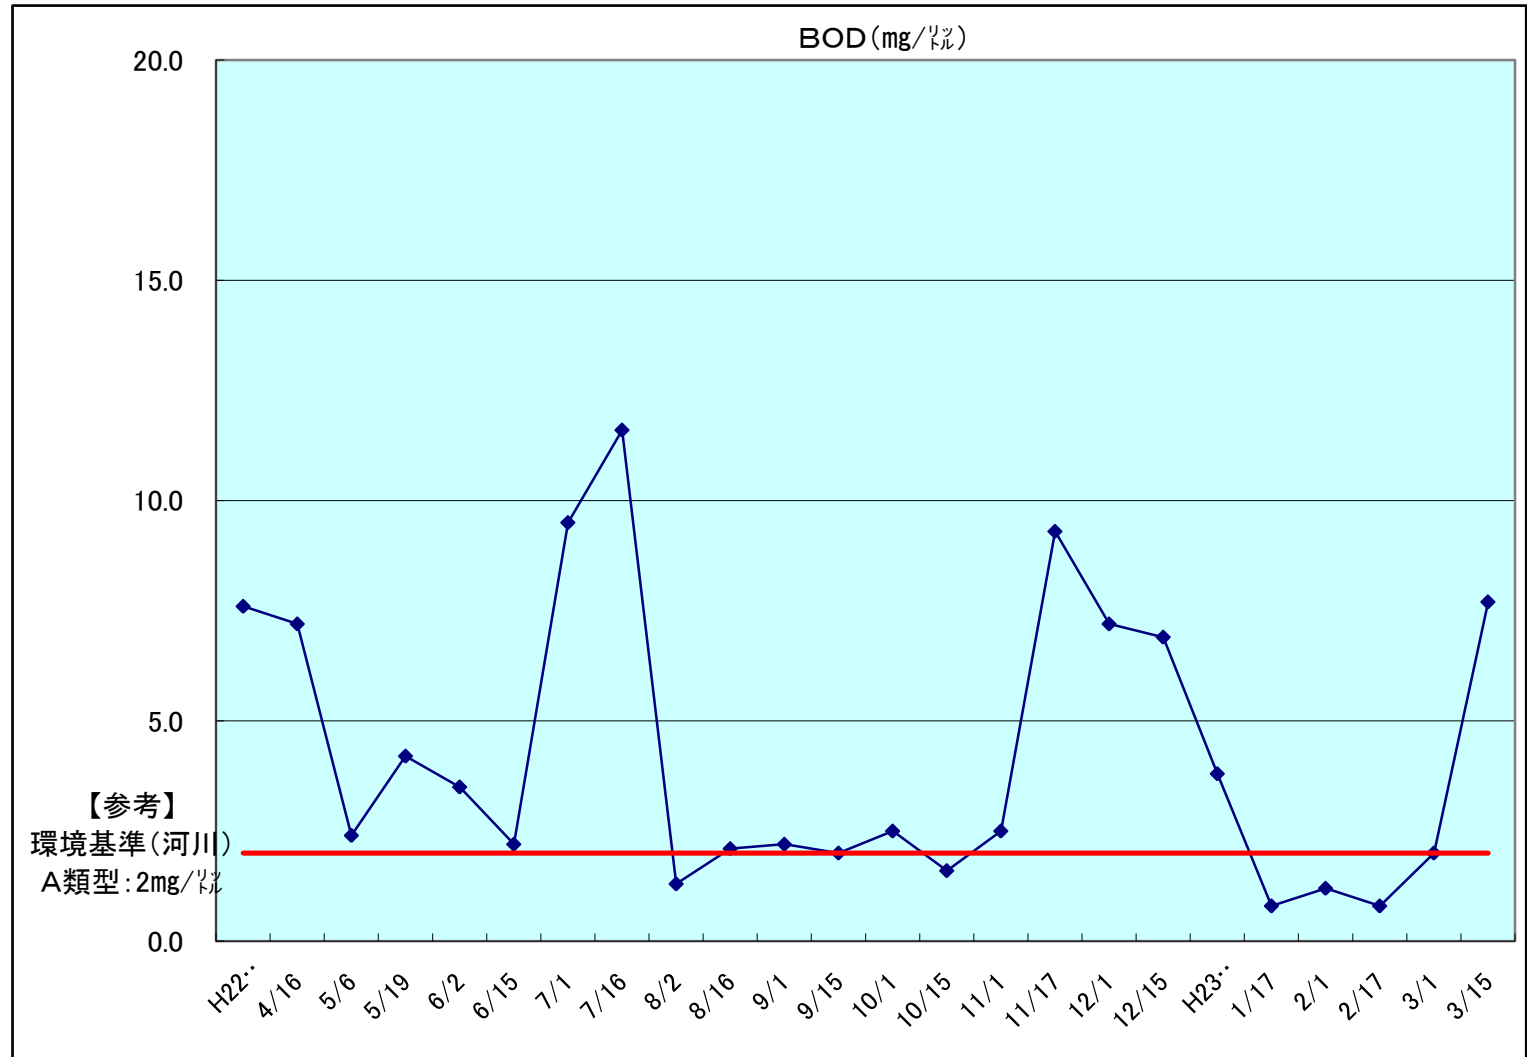

採水日	H22 4/2	4/16	5/6	5/19	6/2	6/15	7/1	7/16	8/2	8/16	9/1	9/15	10/1	10/15	11/1	11/17	12/1	12/15	H23 1/6	1/17	2/1	2/17	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	7.6	7.2	2.4	4.2	3.5	2.2	9.5	11.6	1.3	2.1	2.2	2.0	2.5	1.6	2.5	9.3	7.2	6.9	3.8	0.8	1.2	0.8	2.0	7.7

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	28
ポイント名	昭代第二小学校西側
BOD平均値 (mg/ℓ)	4.9

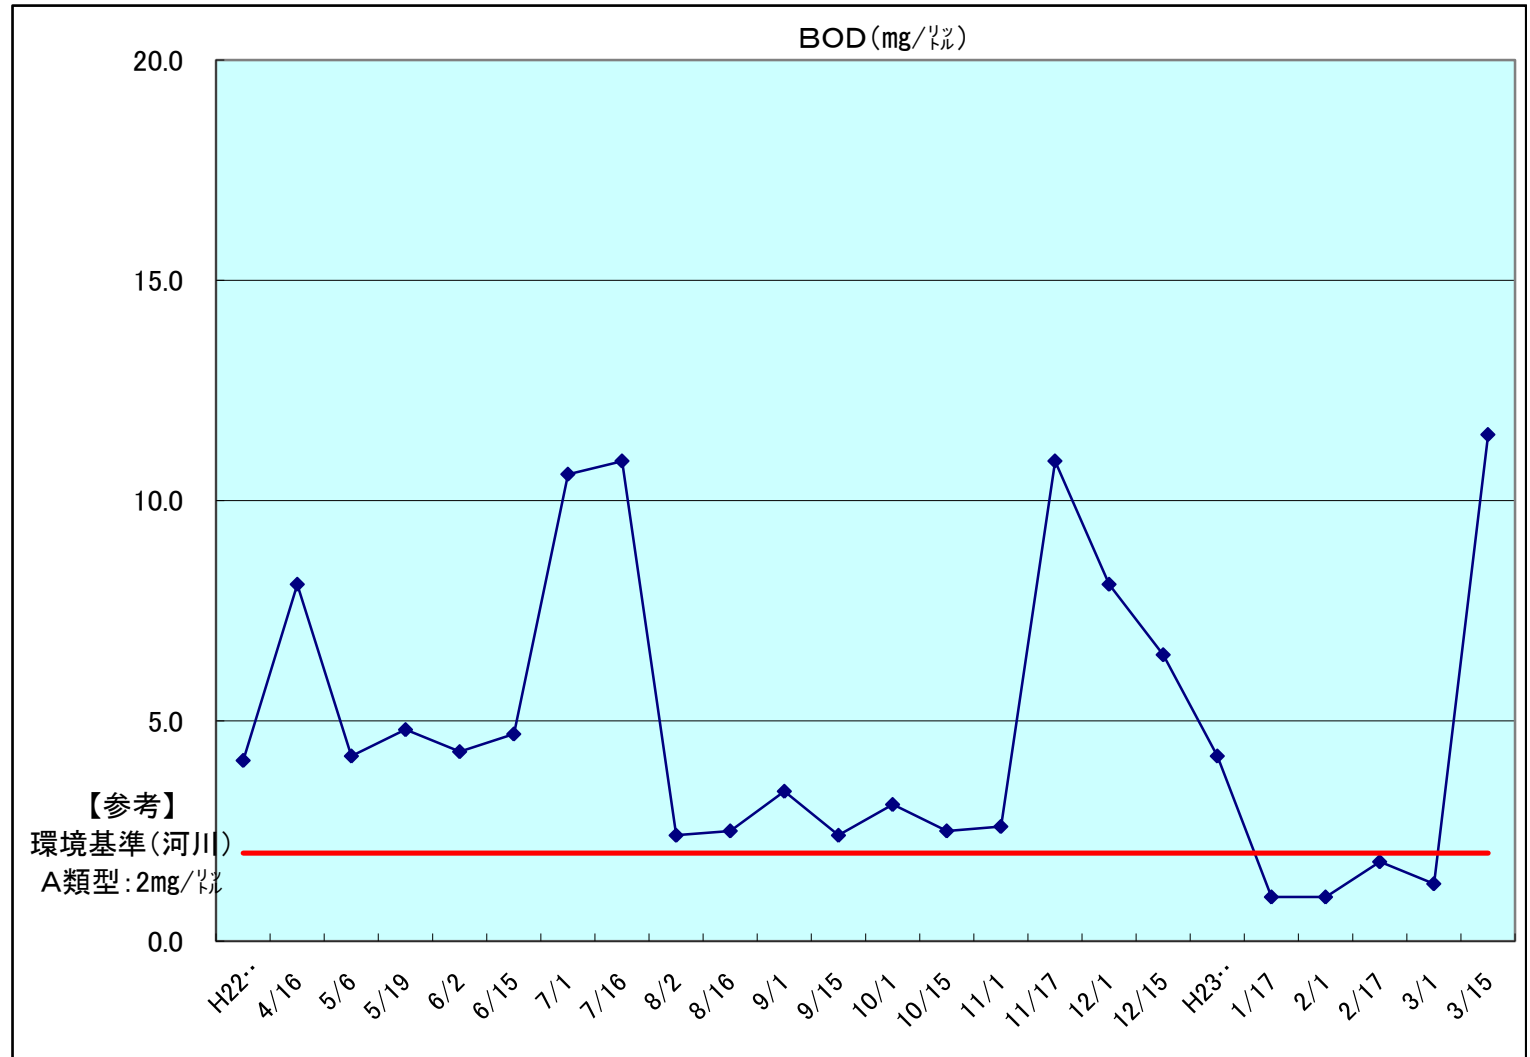

採水日	H22 4/2	4/16	5/6	5/19	6/2	6/15	7/1	7/16	8/2	8/16	9/1	9/15	10/1	10/15	11/1	11/17	12/1	12/15	H23 1/6	1/17	2/1	2/17	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	4.1	8.1	4.2	4.8	4.3	4.7	10.6	10.9	2.4	2.5	3.4	2.4	3.1	2.5	2.6	10.9	8.1	6.5	4.2	1.0	1.0	1.8	1.3	11.5

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	29
ポイント名	吉原南バス停東側
BOD平均値 (mg/ℓ)	6.8

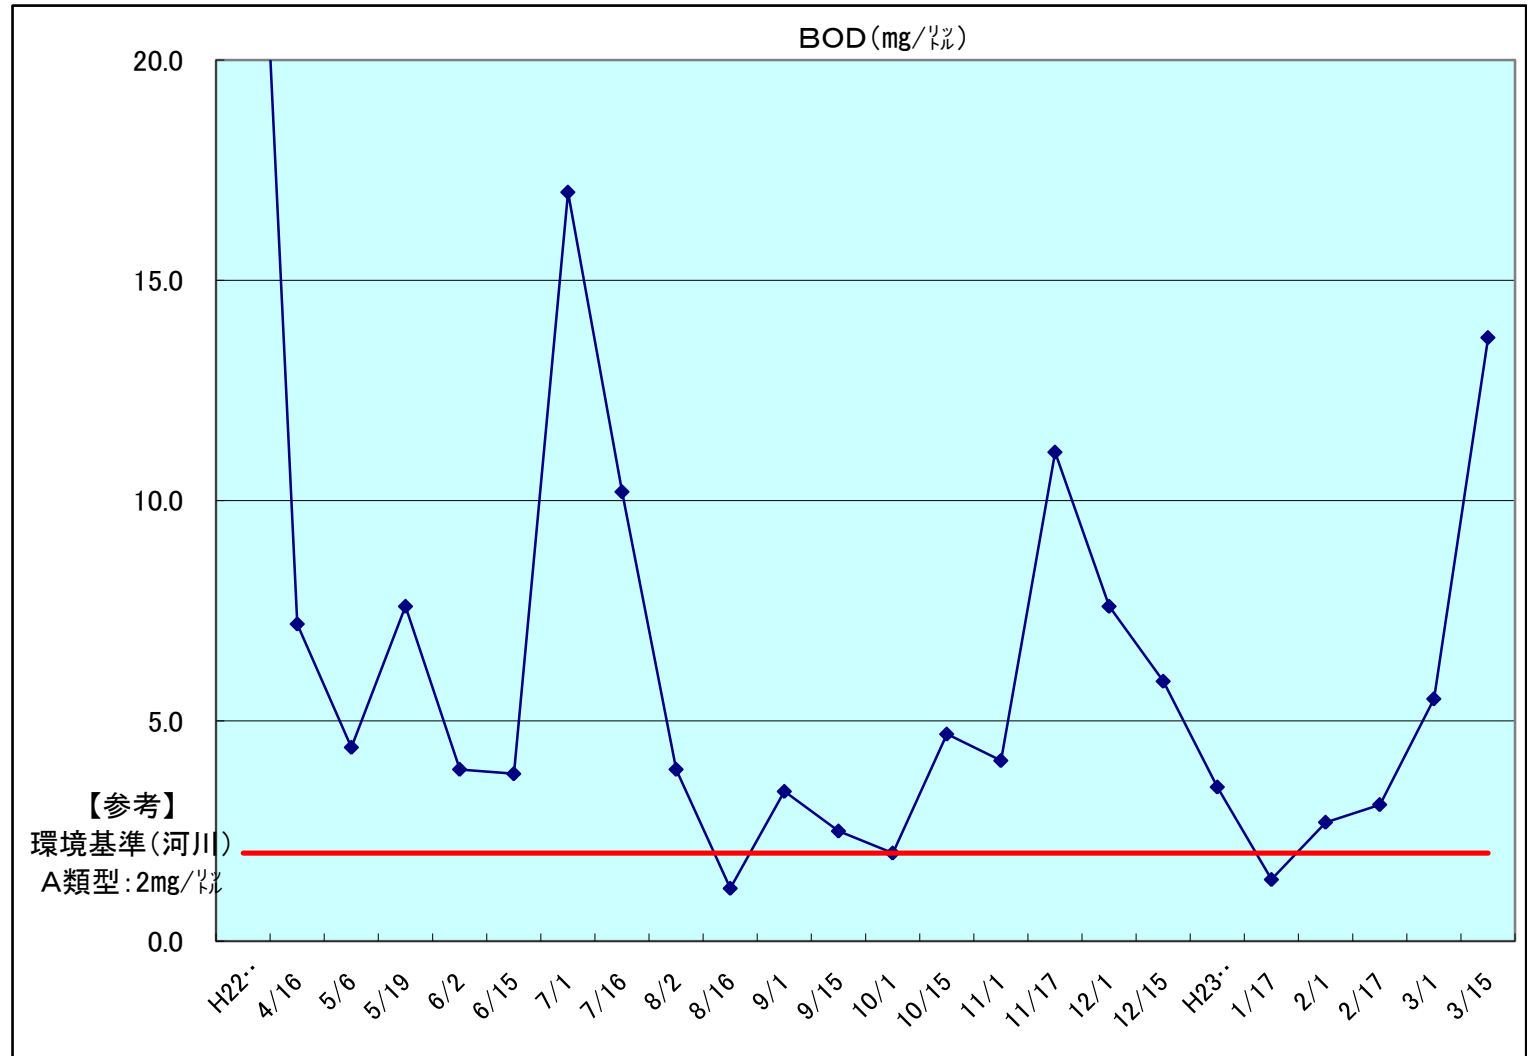

採水日	H22 4/2	4/16	5/6	5/19	6/2	6/15	7/1	7/16	8/2	8/16	9/1	9/15	10/1	10/15	11/1	11/17	12/1	12/15	H23 1/6	1/17	2/1	2/17	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	33.0	7.2	4.4	7.6	3.9	3.8	17.0	10.2	3.9	1.2	3.4	2.5	2.0	4.7	4.1	11.1	7.6	5.9	3.5	1.4	2.7	3.1	5.5	13.7

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	30
ポイント名	柳川みのり幼稚園東側
BOD平均値 (mg/ℓ)	6.5

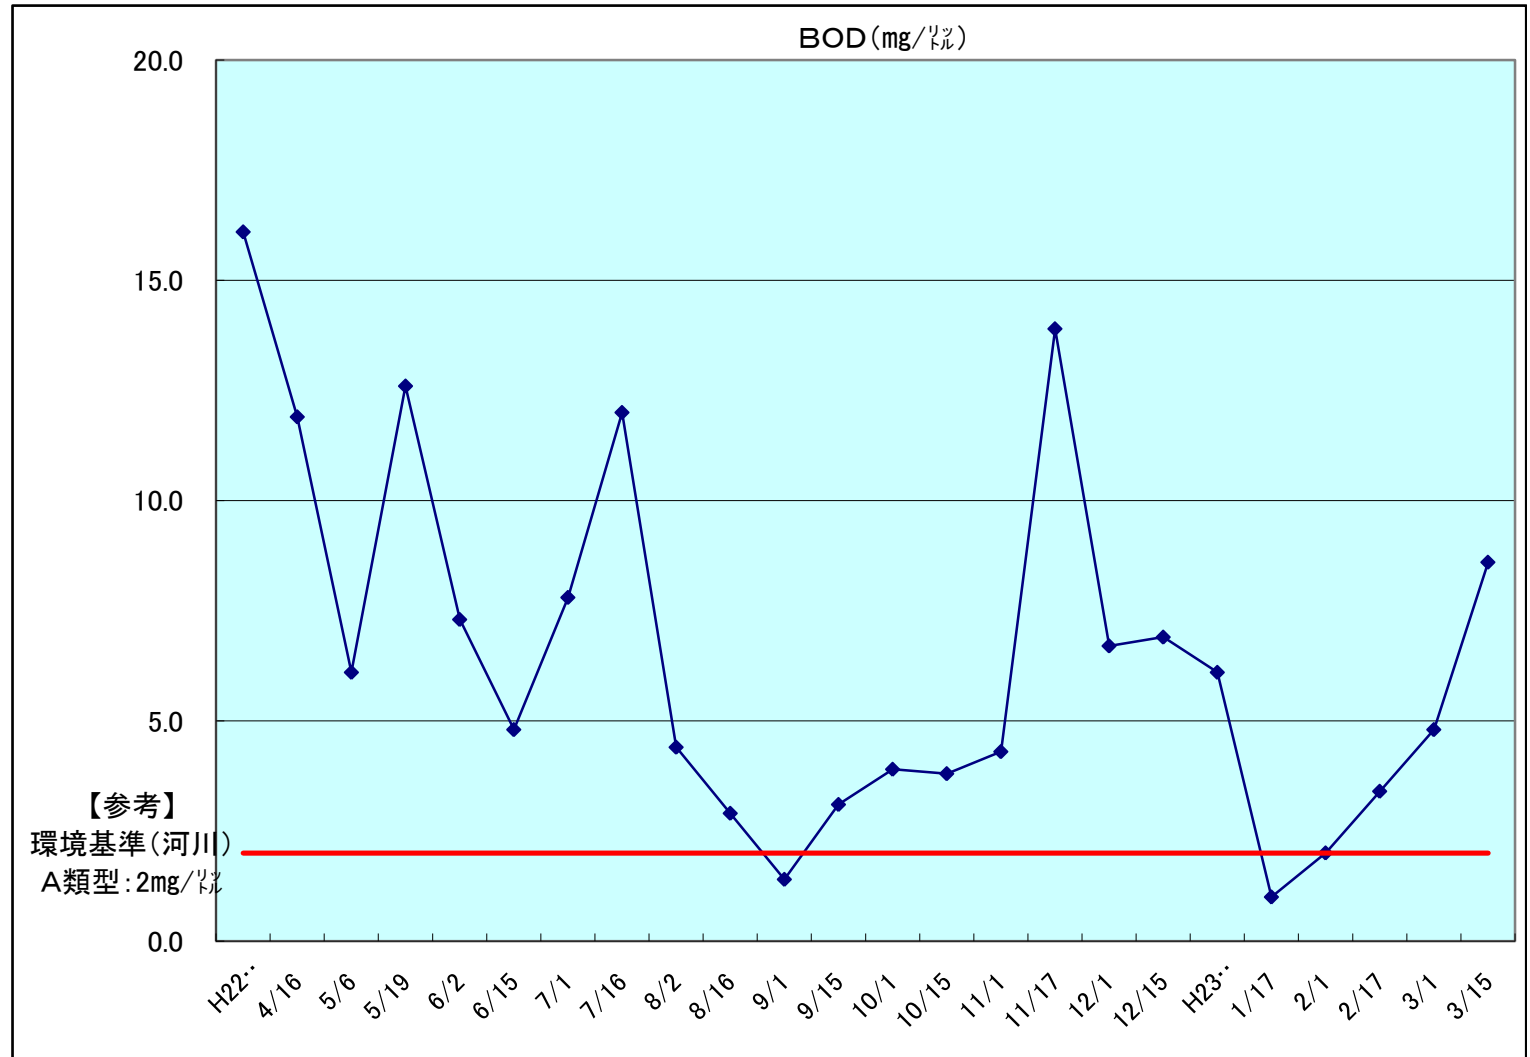

採水日	H22 4/2	4/16	5/6	5/19	6/2	6/15	7/1	7/16	8/2	8/16	9/1	9/15	10/1	10/15	11/1	11/17	12/1	12/15	H23 1/6	1/17	2/1	2/17	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	16.1	11.9	6.1	12.6	7.3	4.8	7.8	12.0	4.4	2.9	1.4	3.1	3.9	3.8	4.3	13.9	6.7	6.9	6.1	1.0	2.0	3.4	4.8	8.6

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果


番号	31
ポイント名	間 九郎丸橋
BOD平均値 (mg/ℓ)	11.2

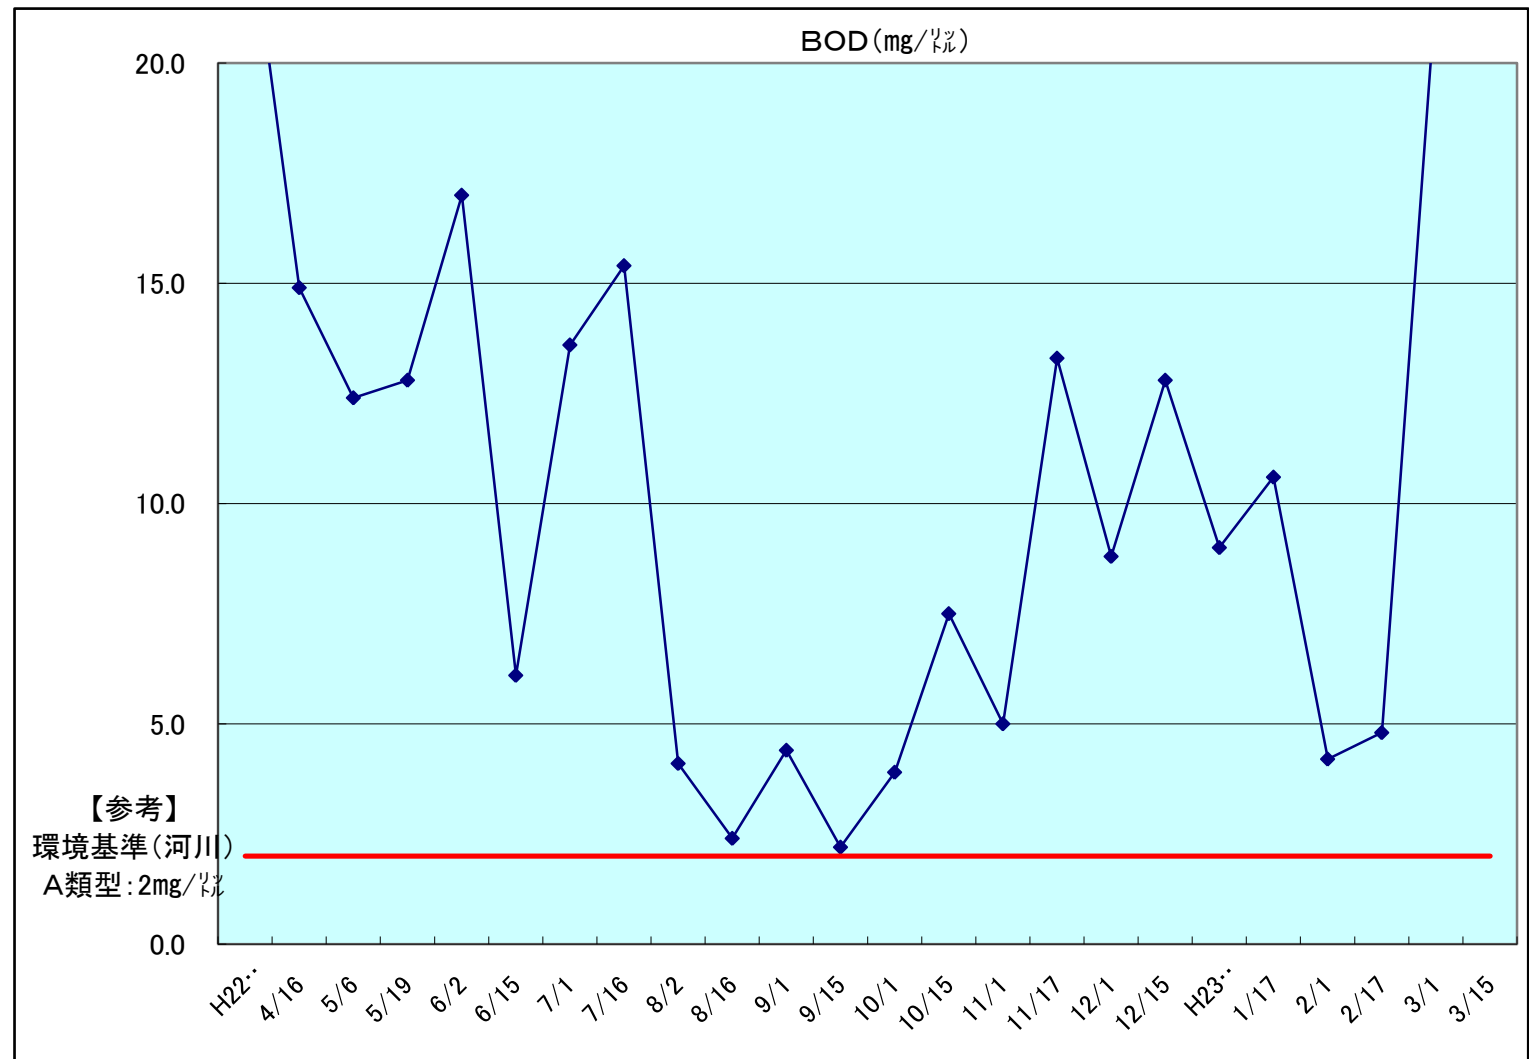

採水日	H22 4/2	4/16	5/6	5/19	6/2	6/15	7/1	7/16	8/2	8/16	9/1	9/15	10/1	10/15	11/1	11/17	12/1	12/15	H23 1/6	1/17	2/1	2/17	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	24.1	14.9	12.4	12.8	17.0	6.1	13.6	15.4	4.1	2.4	4.4	2.2	3.9	7.5	5.0	13.3	8.8	12.8	9.0	10.6	4.2	4.8	21.7	37.7

平成22年4月～平成23年3月 水質調査結果

番号	32
ポイント名	昭代6号線 池町制水門
BOD平均値 (mg/ℓ)	6.4

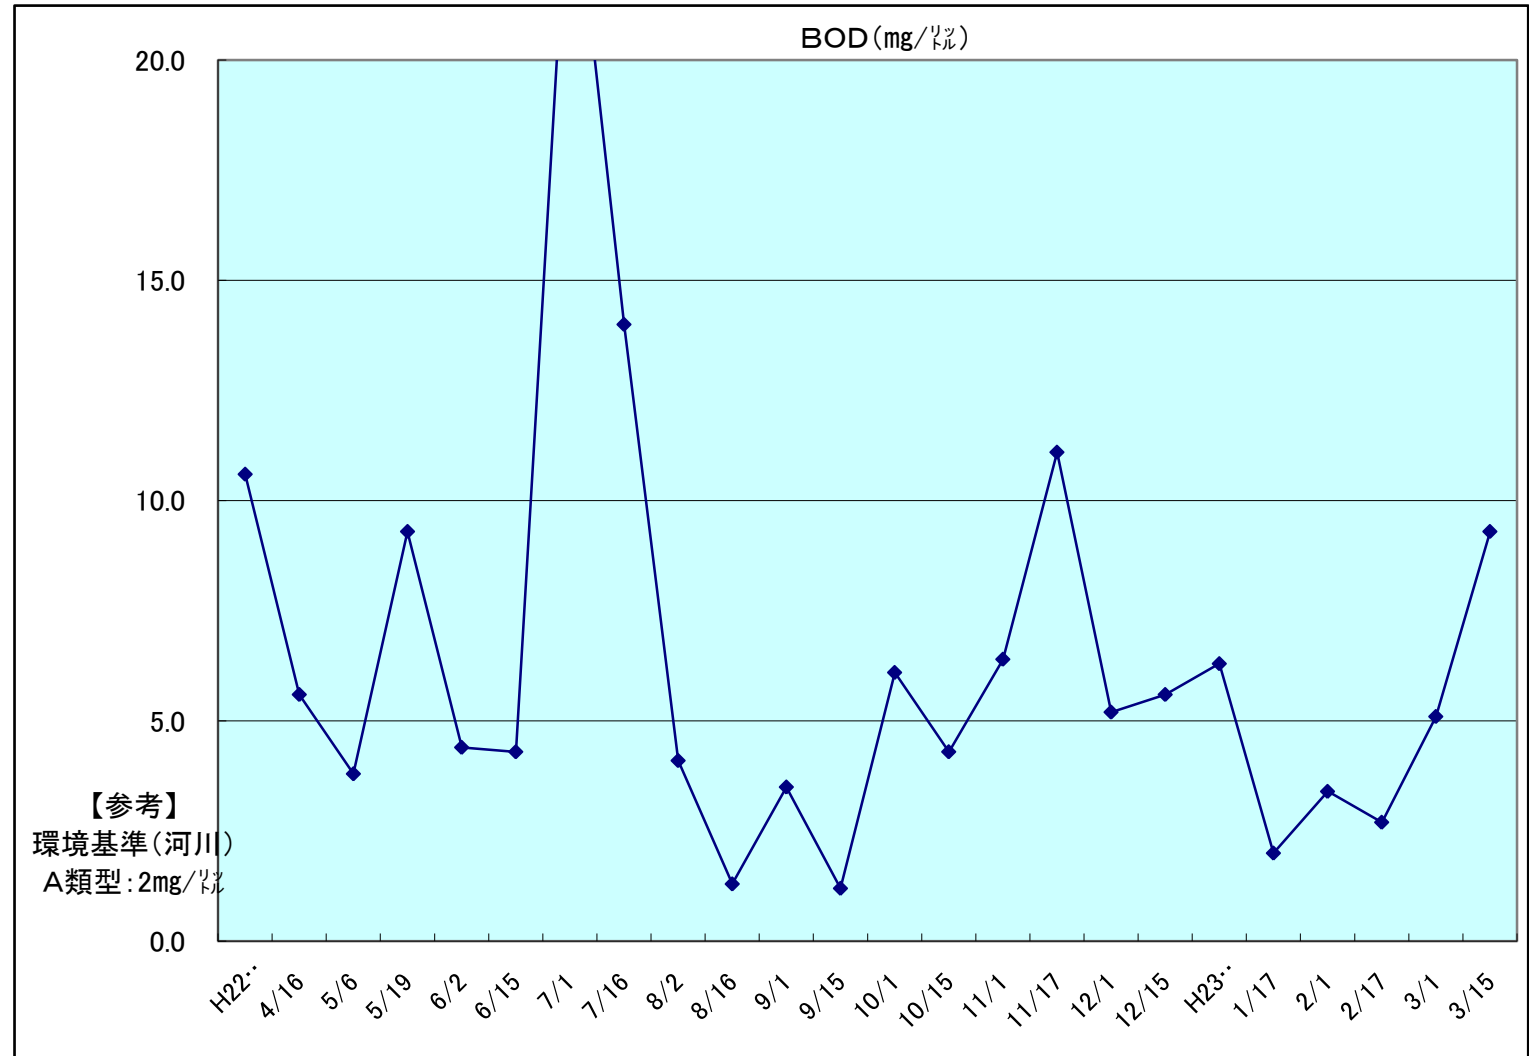

採水日	H22 4/2	4/16	5/6	5/19	6/2	6/15	7/1	7/16	8/2	8/16	9/1	9/15	10/1	10/15	11/1	11/17	12/1	12/15	H23 1/6	1/17	2/1	2/17	3/1	3/15
BOD (mg/ℓ)	10.6	5.6	3.8	9.3	4.4	4.3	25.1	14.0	4.1	1.3	3.5	1.2	6.1	4.3	6.4	11.1	5.2	5.6	6.3	2.0	3.4	2.7	5.1	9.3